


## SITUAÇÃO

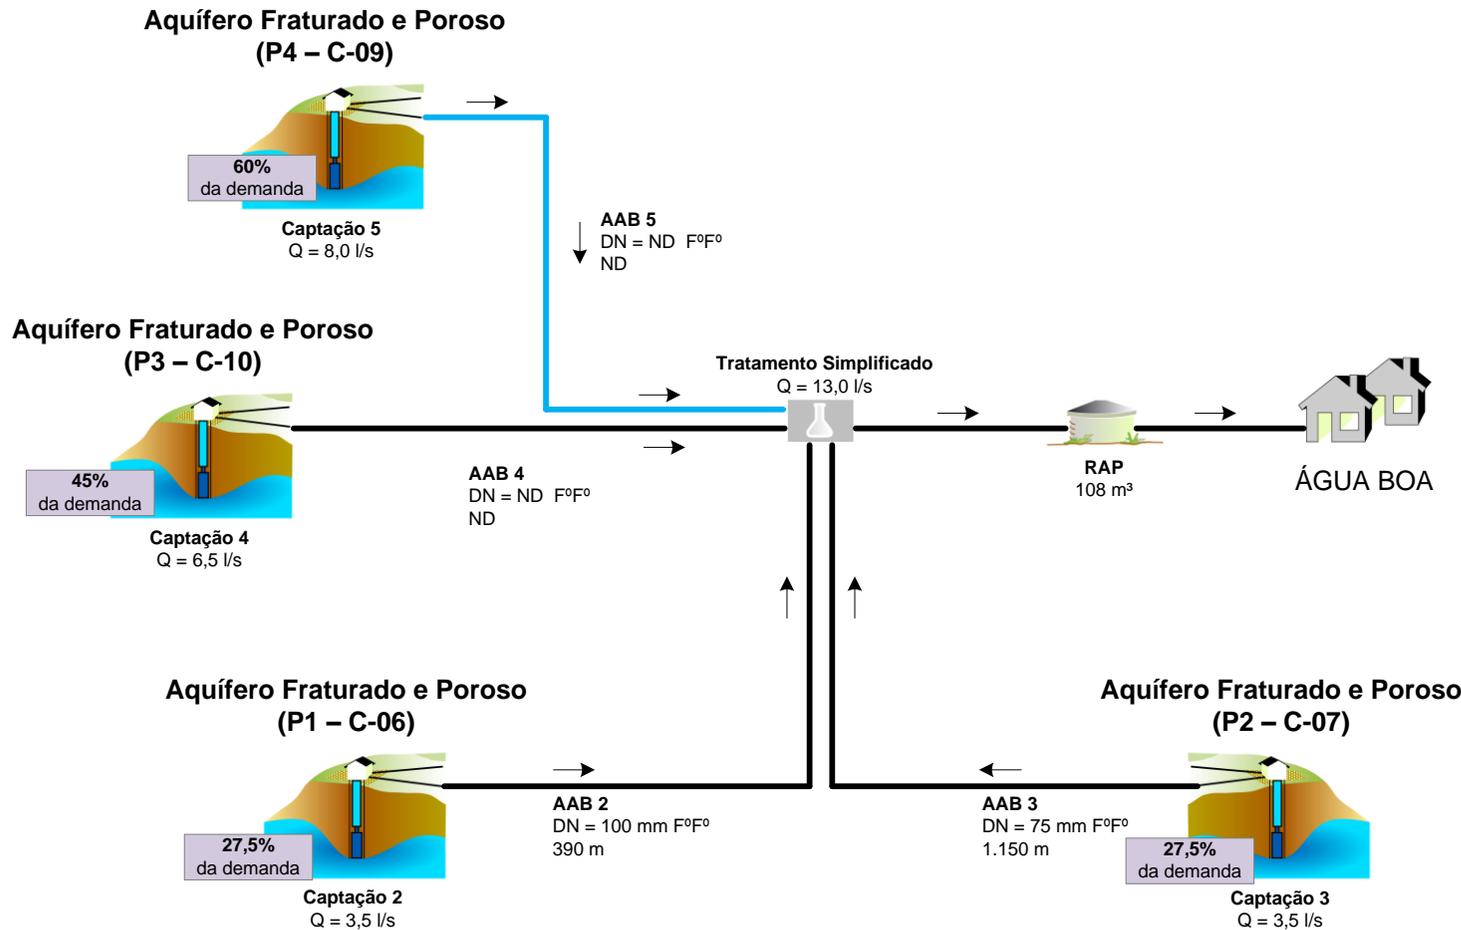

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SISTEMA ISOLADO ÁGUA BOA	
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Filtros Simples Filtros Desinfecção Emergencial Alternativo Projetado Insuficiente	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Poço Barragem/ Açude Bateria de n poços Carro-pipa	<p><b>SISTEMA ISOLADO ÁGUA BOA</b></p> <p>Nº 0000</p> <p>Município: Água Boa</p> <p>Estado: MG</p> <p>Data: 05/2018</p> <p><b>ENGE CORPS</b> Grupo TYP SA</p> <p>Código</p> <p>Fonte COPASA</p>	