


SITUAÇÃO



Rio São José
 $Q_{95\%} = 1.431,2 \text{ l/s}$

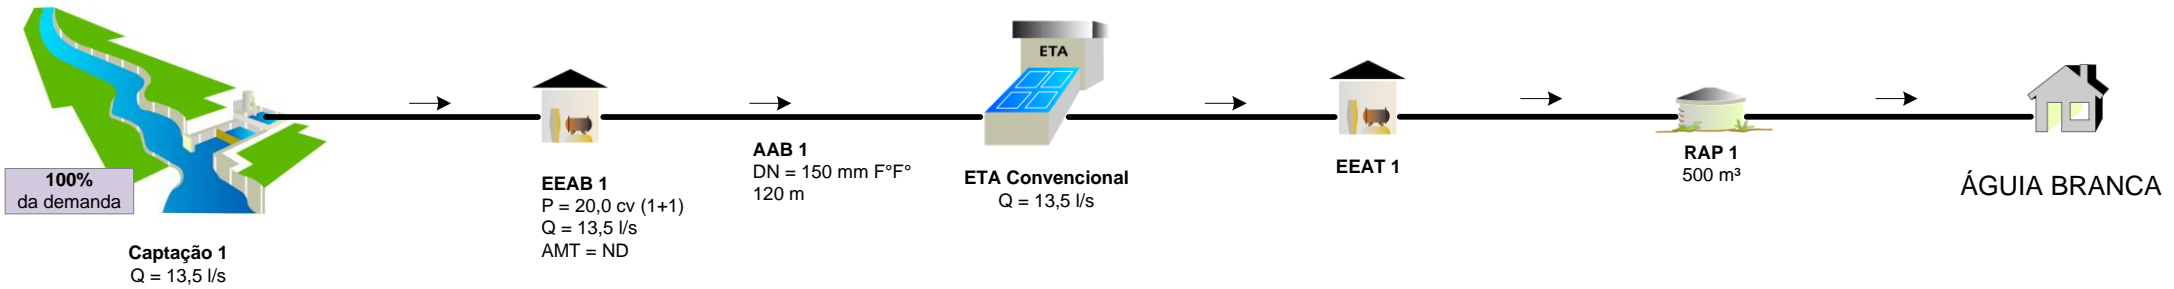

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SISTEMA ISOLADO ÁGUA BRANCA	
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Existente Reserva Filtros Simples Desinfecção Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Emergencial Alternativo Projetado Insuficiente	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Carro-pipa	Nº 0000 Código Fonte CESAN	Município: Água Branca Estado: ES Data: 05/2018 ENGE CORPS Grupo TYPESA