
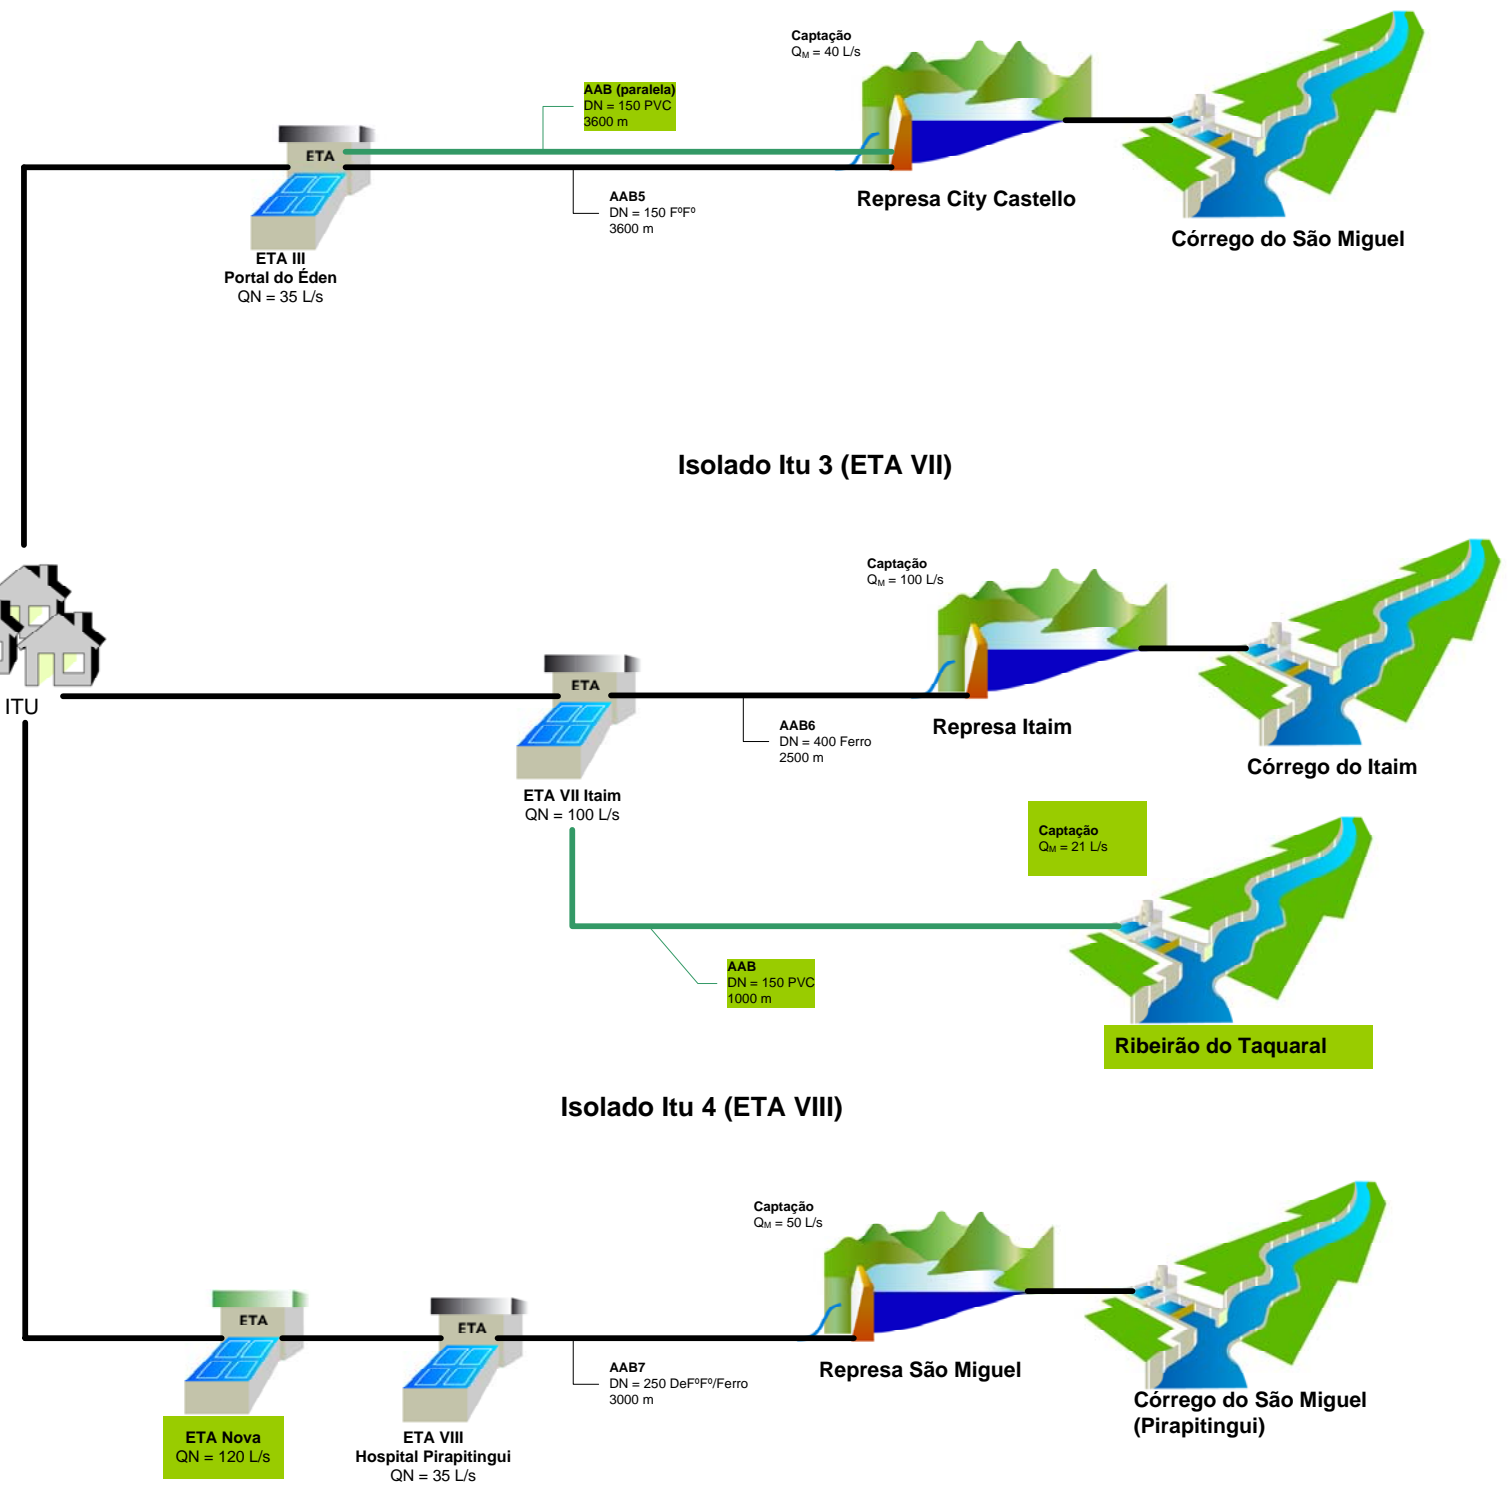
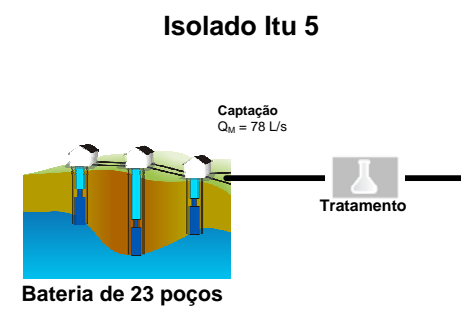


Isolado Itu 1 (ETA I)

Isolado Itu 2 (ETA II)

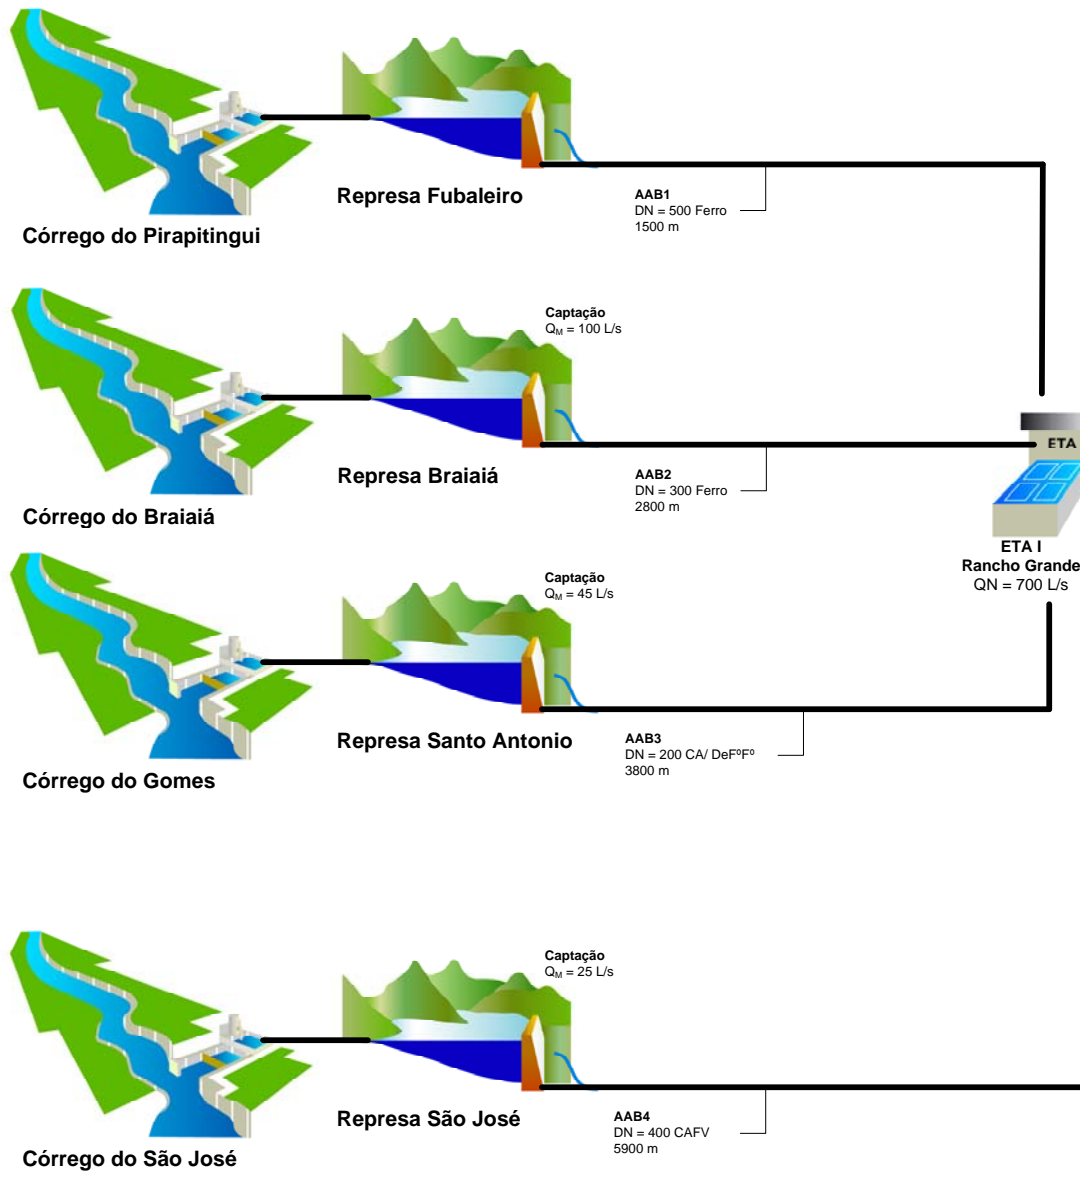

POPULAÇÃO URBANA (hab)

Bairro/Distrito/Povoado	De 50.000 a 250.000
Até 5.000	De 250.000 a 1.000.000
De 5.000 a 50.000	Mais de 1.000.000

SISTEMA PRODUTOR

Aduтора	Tratamento	Existente
Estação Elevatória	Filtros	Projetado
Estação de Tratamento de Água	Reservatório Apoiado	Em Obras
Dessalinizador	Reservatório Elevado	

TIPOS DE CAPTAÇÃO

Captação Fio d'Água/ Tomada Direta	Bateria de n poços
Barragem/ Açude	Chafariz
Poço	Carro-pipa



SISTEMA ISOLADO ITU

Município	Itu	Estado	SP	Data	Fev/10
-----------	-----	--------	----	------	--------

Nº	0000
Código	
Fonte	Águas de Itu

