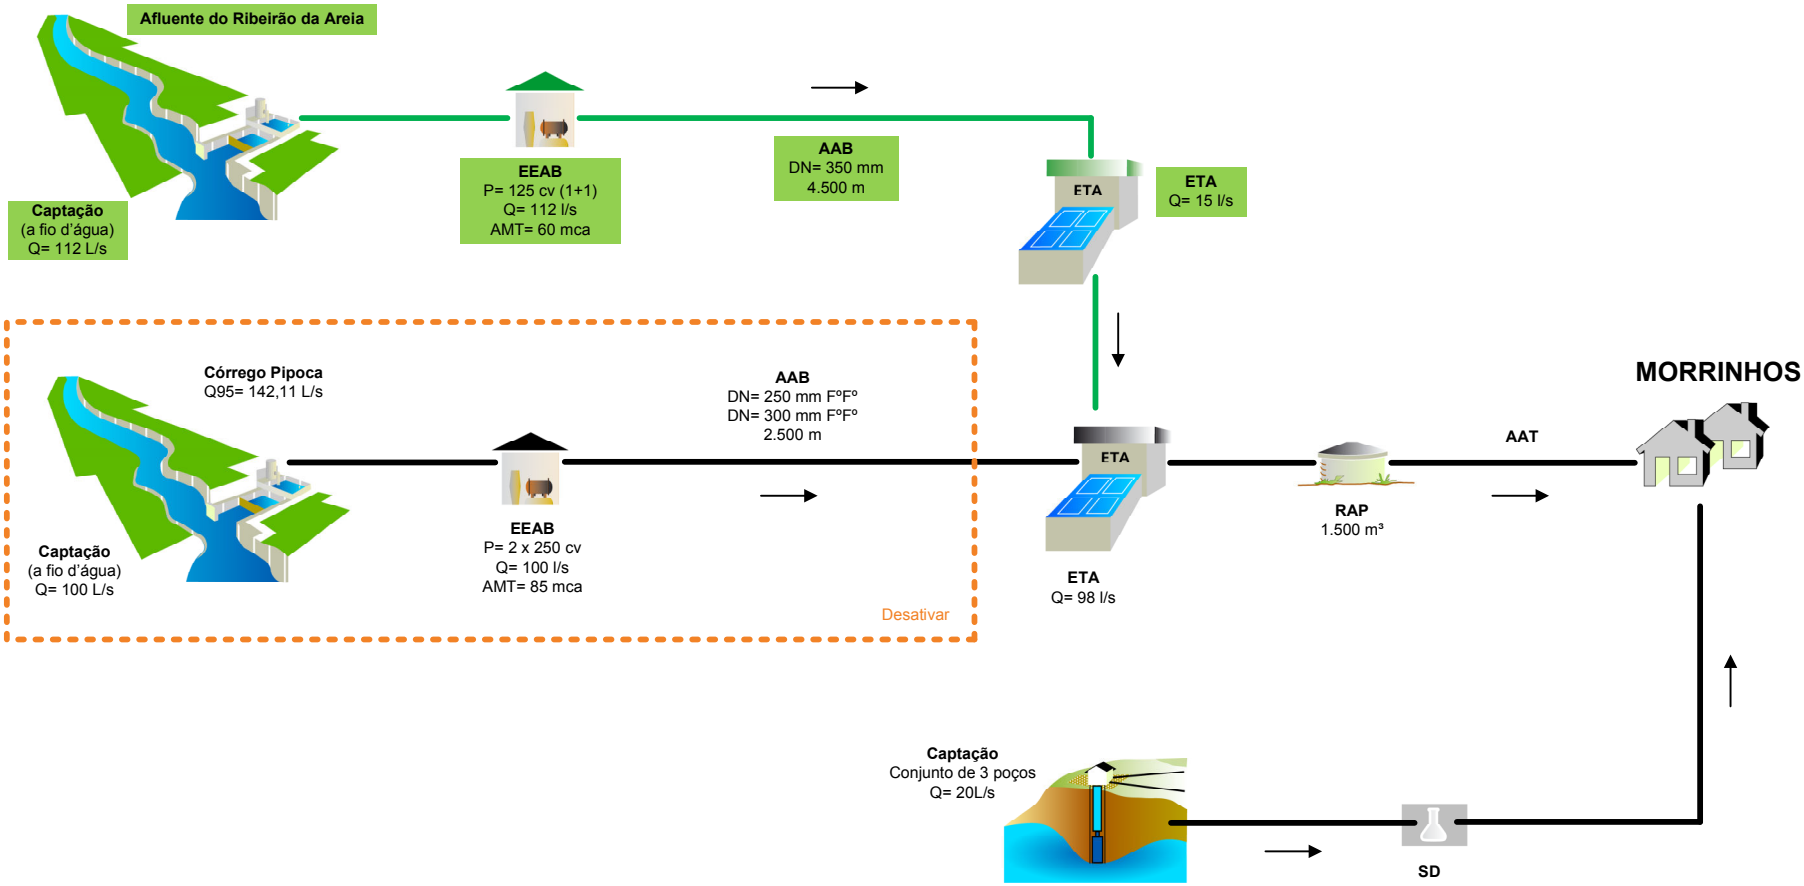

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR		TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO
Bairro/Distrito/Povoado	Adutora	Tratamento	Captação Fio d'Água/ Tomada Direta	GOIÁS
Até 5.000	Estação Elevatória	Filtros	Barragem/ Açude	MORRINHOS
De 5.000 a 50.000	Estação de Tratamento de Água	Reservatório Apoiado	Poço	
De 50.000 a 250.000	Dessalinizador	Reservatório Elevado	Bateria de n poços	
De 250.000 a 1.000.000			Chafariz	
Mais de 1.000.000			Carro-pipa	

Existente
Projetado Atlas
Em Obras

SISTEMA PROPOSTO DE MORRINHOS			Nº	0000
Município: Morrinhos	Estado: GO	Data: DEZ/2010	Código	
Consórcio ENGECORPS cobrape			Fonte	Saneago