


Ribeirão Fortaleza Q_{95%} = 1005,86 l/s

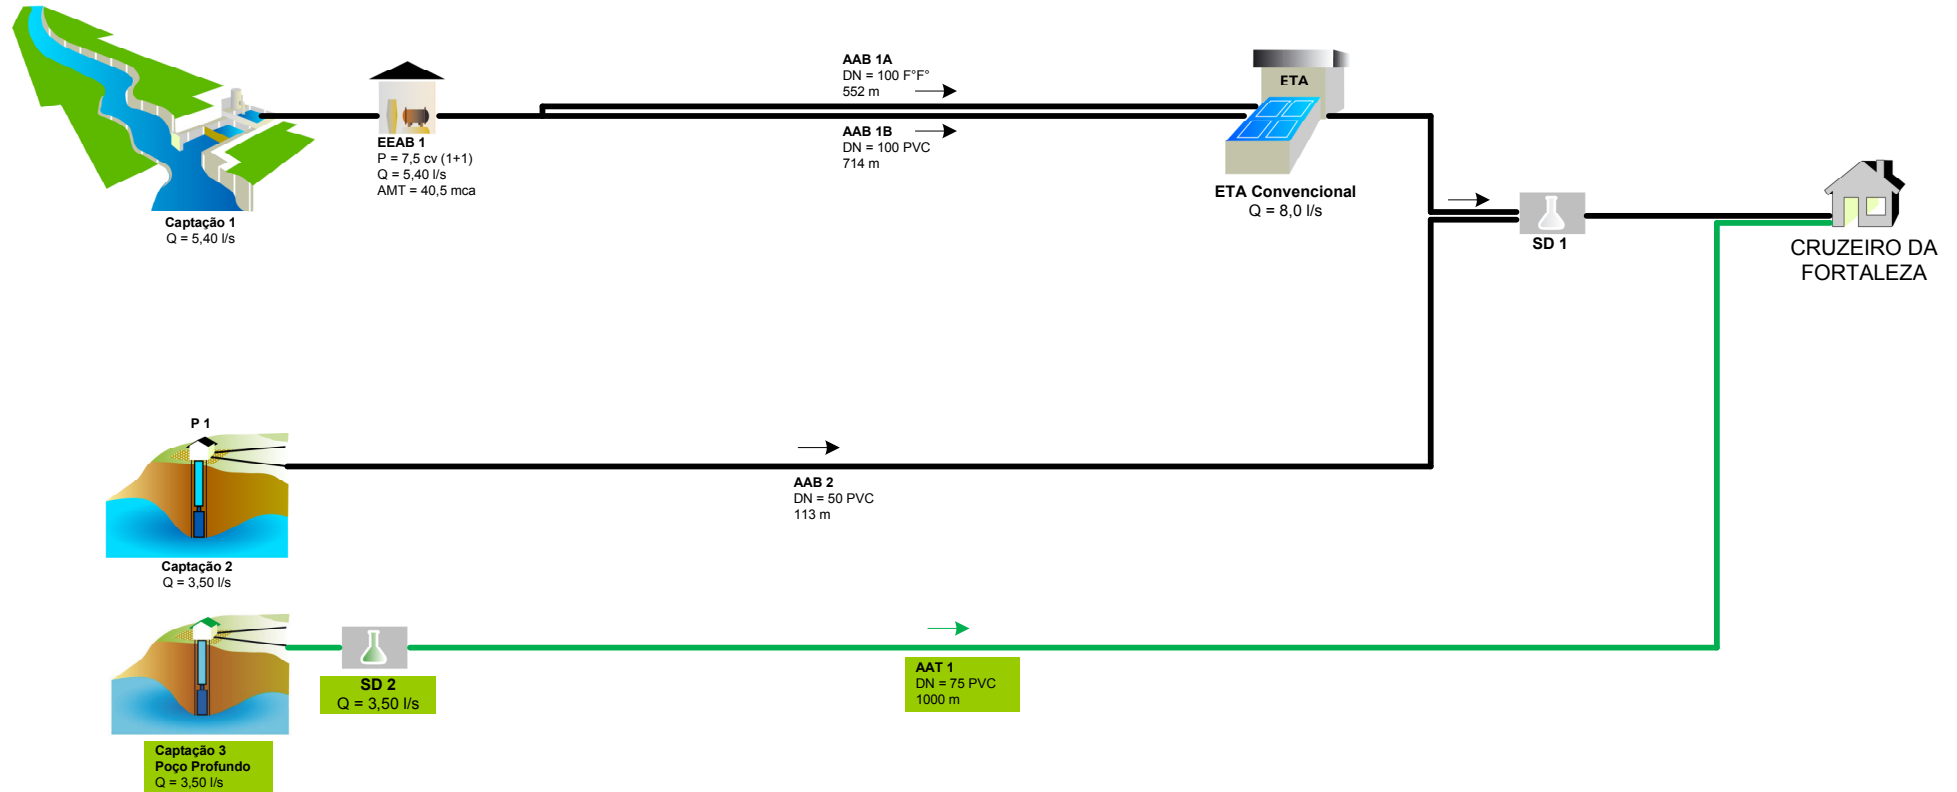

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO CRUZEIRO DA FORTALEZA PROPOSTO			Nº
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado	Captação Fio d'Água/ Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa	Existente Projetado Em Obras	Município:	Estado:	Data	Código
				Cruzeiro da Fortaleza	MG	10/12/2010	
				consórcio	ENGECORPS Corpo de Engenheiros Consultores Ltda.	cobrape	Fonte
							ATLAS