


**Córrego Vassouras**  
Q<sub>95%</sub> = 53,01 l/s

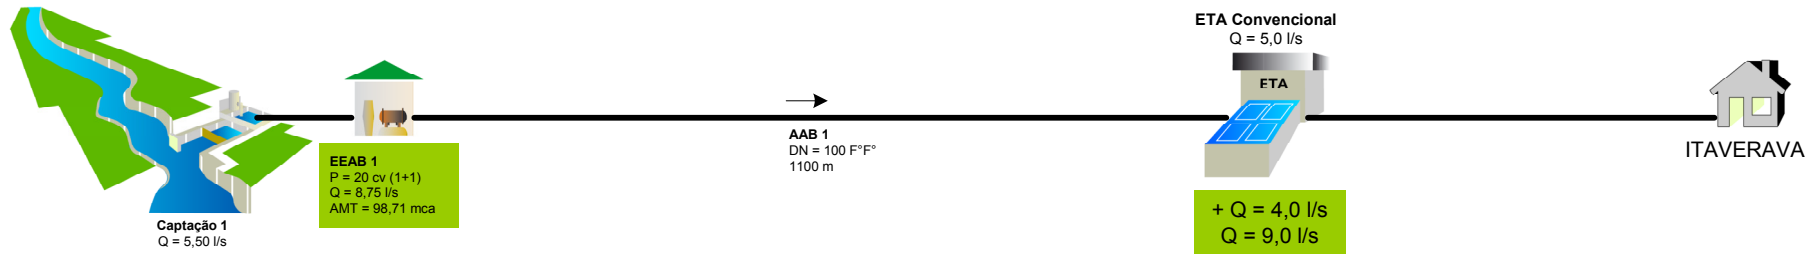

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO ITAVERAVA PROPOSTO			Nº
De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa		SISTEMA ISOLADO ITAVERAVA PROPOSTO Município: Itaverava Estado: MG Data: 10/12/2010			Nº 0000
				<b>ENGECORP</b> Corpo de Engenheiros Consultores Ltda.			Código
				<b>cobrape</b>			Fonte
							ATLAS