
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA



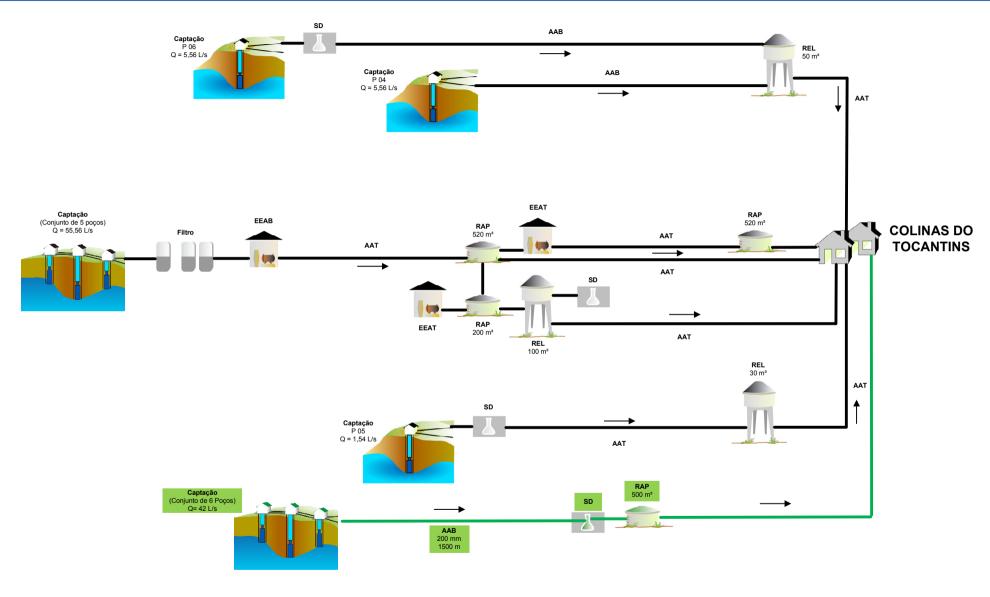

POPULAÇÃO URBANA (hab)		SISTEMA PRODUTOR			TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO			SISTEMA PROPOSTO DE COLINAS DO			Nº	0000
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000		Adutora			Captação Fio d'Água/			TOCANTINS				0000
Ballio/Distillo/Fovoac	10 1010	Estação Elevatória	Filtro	Existente	Tomada Direta	poços	COLINAS DO TO	Município:	Estado:	Data:	Código	
Até 5.000	De 250.000 a 1.000.000	Estação de Tratament		Projetado Atlas	Barragem/ Açude	Chafariz		Colinas do Tocantins	ТО	Out/2010		
	1966 E E	de Água	Apoi	piado			TOCANTING	Consórcio ENGECORPS			Fonte	044547140
⊕ De 5.000 a 50.000	Mais de 1.000.000	Dessalinizador		servatório Em Obras vado	Poço	Carro-pipa	TOCANTINS	Corpo de Engenheiros Consultores Ltda.	cobrape			SANEATINS