




Córrego Carvalinho

$Q_{95\%} = 79,30 \text{ l/s}$



Córrego Carvalho

$Q_{95\%} = 60,00 \text{ l/s}$

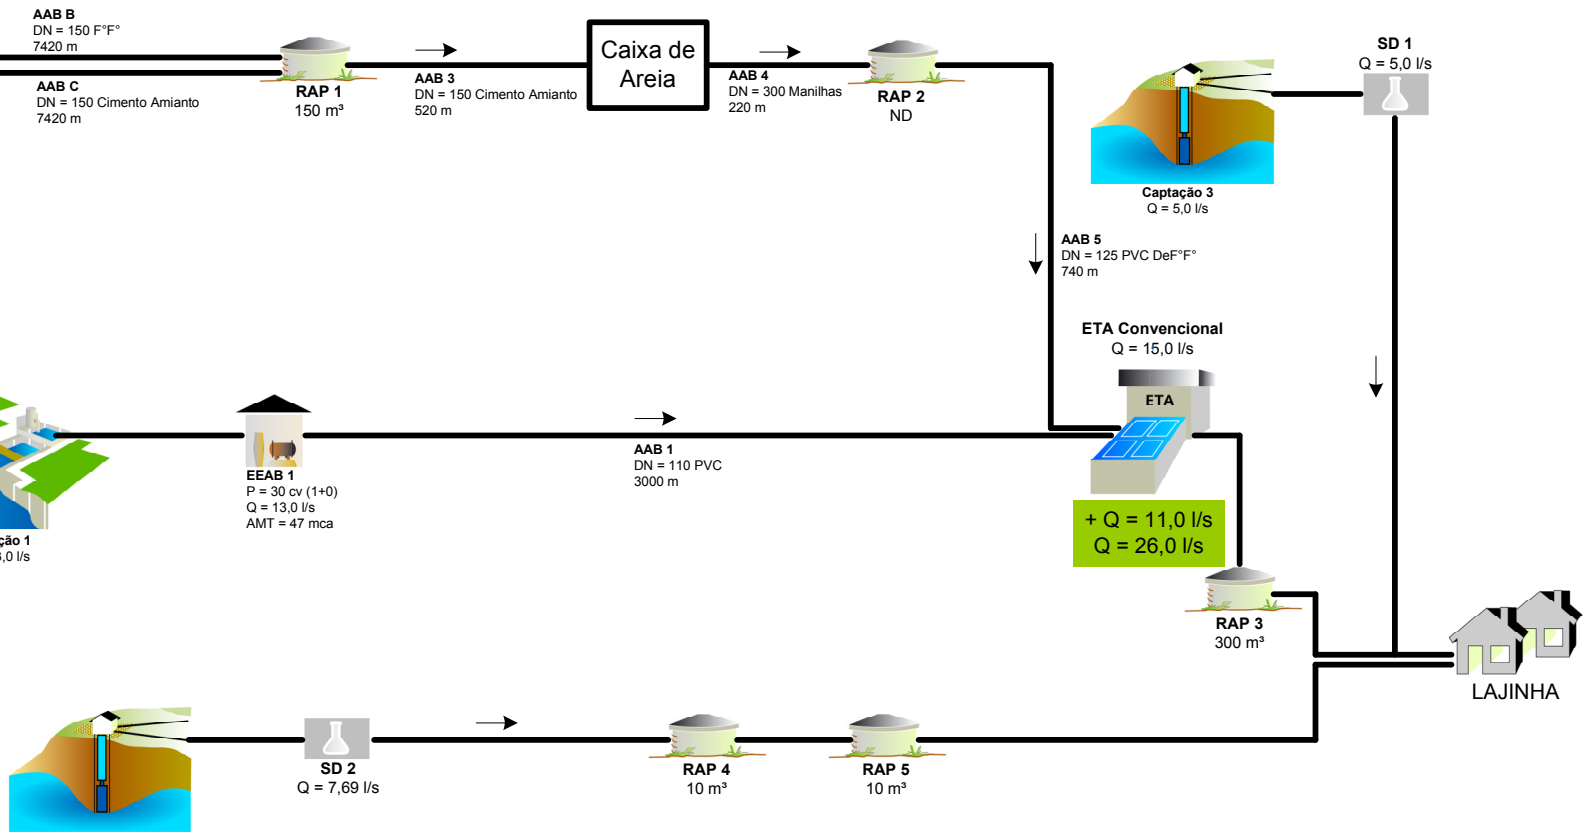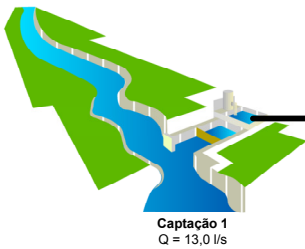

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO LAJINHA PROPOSTO			Nº
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa	Existente Projetado Em Obras	Município: Lajinha Estado: MG Data: 06/12/2010			Nº 0000
				consórcio ENGECORPS Corpo de Engenheiros Consultores Ltda.			Código Fonte: ATLAS