
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA



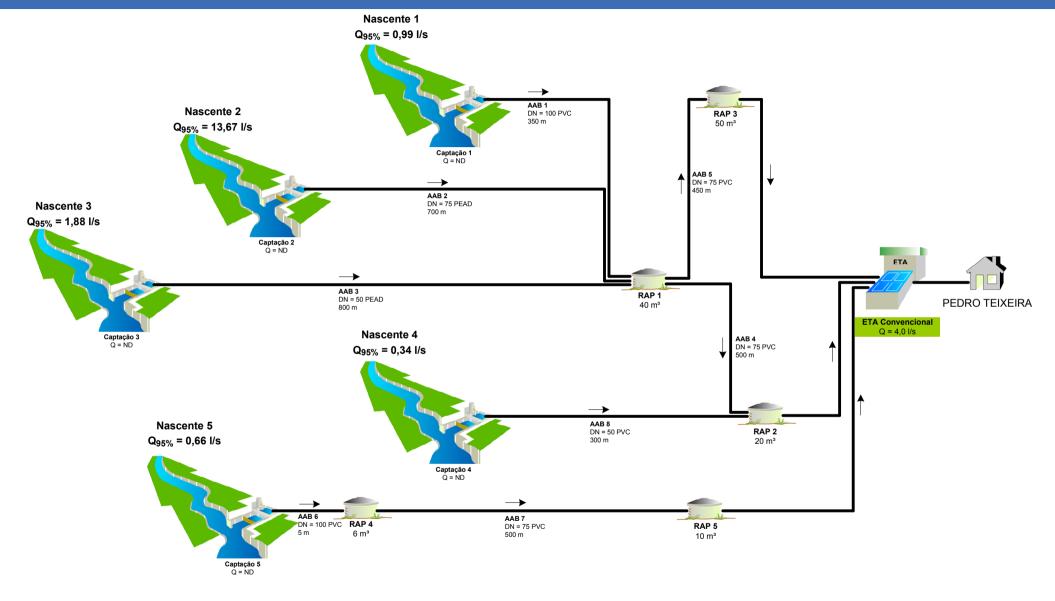

POPULAÇÃO URBANA (hab)			SISTEMA PRODUTOR			TIPOS DE CAPTAÇÃO		SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO PEDRO TEIXEIRA PROPOSTO			Nº	0000
	Bairro/Dietrito/Poyoado	ado De 50.000 a 250.000	Adutora	Tratame	nto Existente	ente Captação Fio d'Ági Tomada Direta	gua/ Bateria de n poços		515 TEMA ISOLADO PEDRO TEIXEIRA PROPOSTO			0000	
	Daino/Distillo/1 Ovoado		Estação Elevatória	Filtros	Existente				Município:	Estado:	Data	Código	ļ
1	Até 5.000	De 250.000 a 1.000.000	Estação de Tratamento		tório Projetado	Barragem/ Açude	Chafariz		PEDRO TEIXEIRA	MG	06/12/2010	Eonto	
	De 5.000 a 50.000	Mais de 1.000.000	de Água Dessalinizador	Apoiado Reserva Elevado	tório Em Obras	Poço	Carro-pipa		consórcio 🔀 🔀	NGECORPS rpo de Engenheiros Consultores Ltda.	cobrape	Fonte	ATLAS