


## Nascente Dadinvillela

$Q_{95\%} = 1,78 \text{ l/s}$

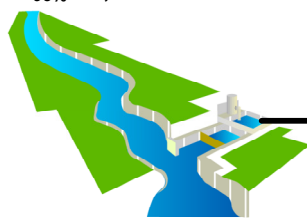


Captação 1  
Q = 1,39 l/s

## Nascente Aprígio


$Q_{95\%} = 1,60 \text{ l/s}$




Captação 2  
Q = 0,83 l/s




Captação 4  
Q = 2,2 l/s




Captação 3  
Q = 2,2 l/s



Captação 5  
Q = 2,5 l/s



Captação 6  
Q = 2,2 l/s

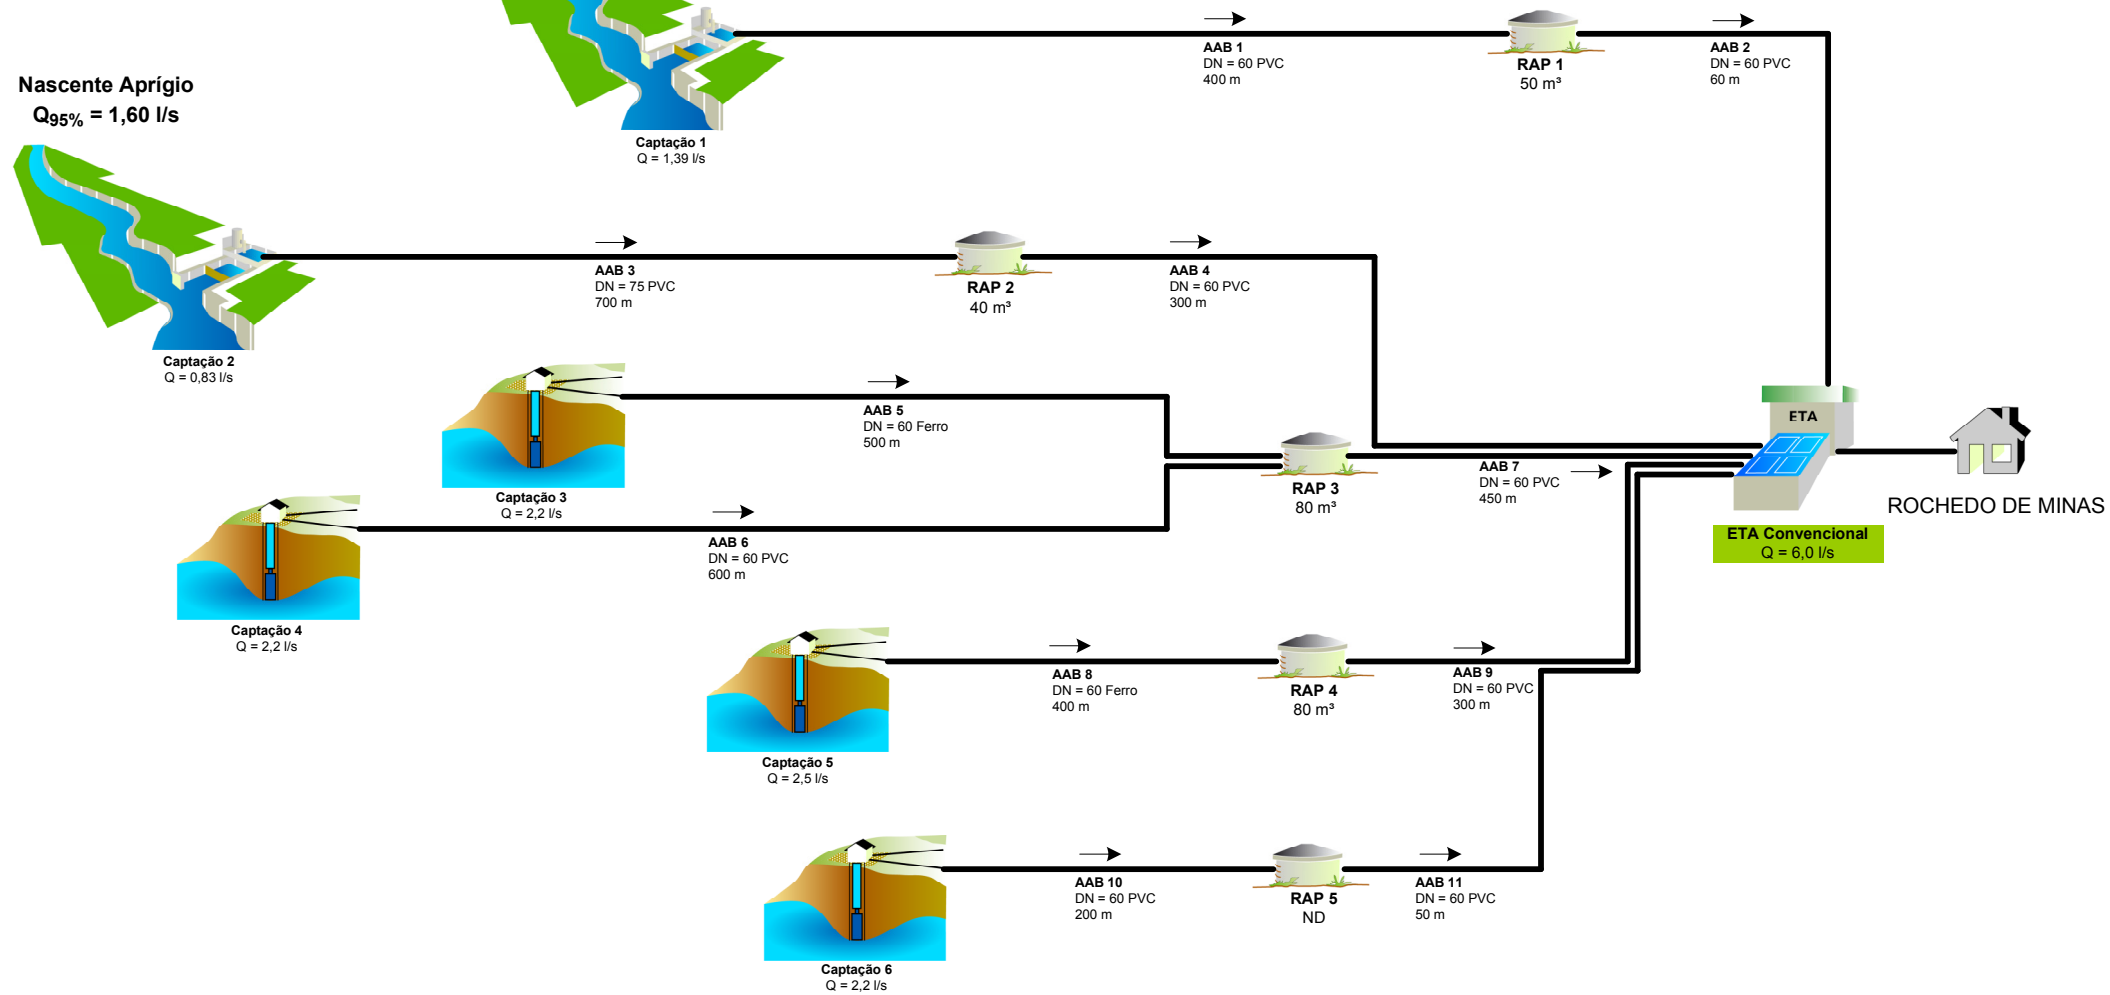

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO ROCHEDO DE MNAS PROPOSTO			Nº
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000</li> <li>Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000</li> <li>De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adutora</li> <li>Estação Elevatória</li> <li>Estação de Tratamento de Água</li> <li>Dessalinizador</li> <li>Tratamento</li> <li>Filtros</li> <li>Reservatório Apoiado</li> <li>Reservatório Elevado</li> <li>Existente</li> <li>Projetado</li> <li>Em Obras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Captação Fio d'Água/ Tomada Direta</li> <li>Barragem/ Açude</li> <li>Poço</li> <li>Bateria de n poços</li> <li>Chafariz</li> <li>Carro-pipa</li> </ul>		Município: Rochedo de Minas      Estado: MG      Data: 06/12/2010			0000
				consórcio <b>ENGECORPS</b> <small>Corpo de Engenheiros Consultores Ltda.</small> <b>cobrape</b>			Código Fonte: ATLAS