




## Córrego Papagaio Q<sub>95%</sub> = ND



## Córrego Luís Francisco Q<sub>95%</sub> = ND

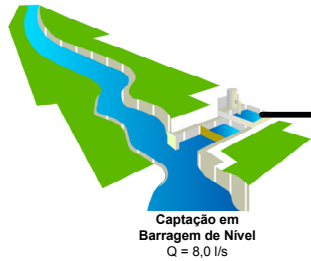

## Córrego Santa Maria Q<sub>95%</sub> = 7,12 l/s

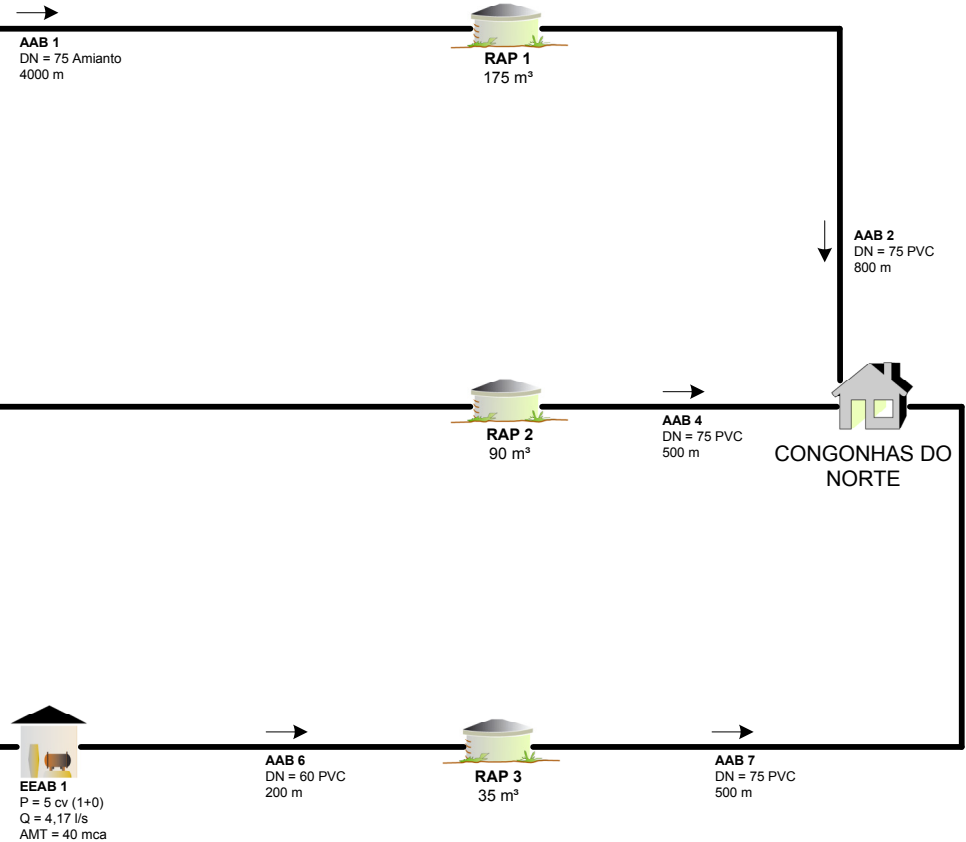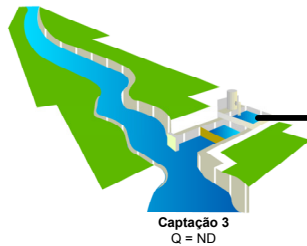

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO CONGONHAS DO NORTE			Nº
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa	Existente Projetado Em Obras	Município: Congonhas do Norte      Estado: MG      Data: 14/04/2010			Nº 0000
				consórcio <b>ENGECORPS</b> <small>Corpo de Engenheiros Consultores Ltda.</small> <b>cobrape</b>			Código Fonte: Prefeitura