


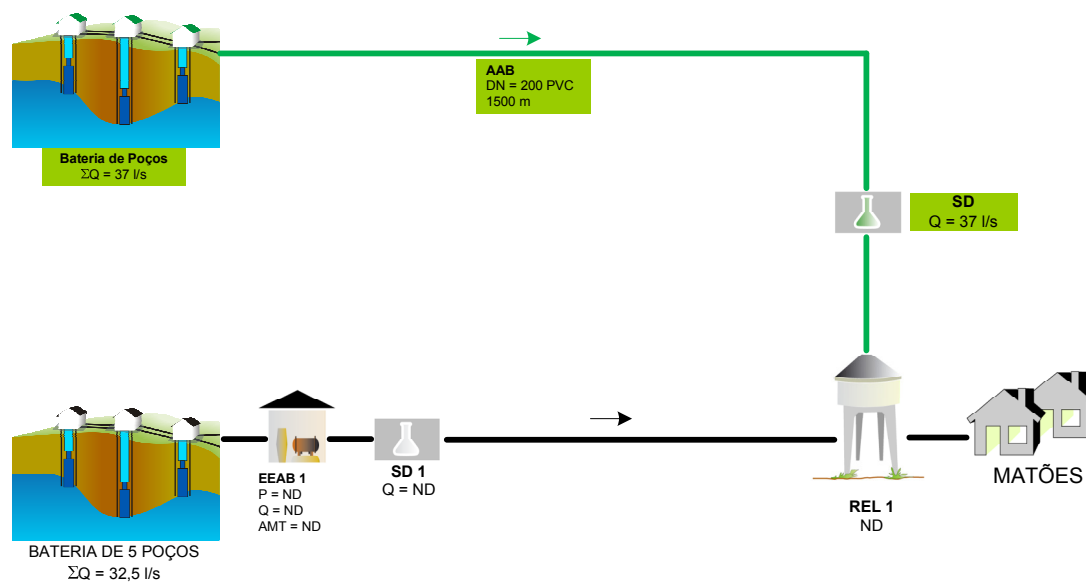

POPULAÇÃO URBANA (hab)		SISTEMA PRODUTOR		TIPOS DE CAPTAÇÃO		SITUAÇÃO		SISTEMA ISOLADO MATÕES PROPOSTO			Nº	0000
 Até 5.000	 De 250.000 a 1.000.000	 Adutora	 Simples Desinfecção Filtros	 Existente	 Captação Fio d'Água/ Tomada Direta			Município: MATÕES		Estado: MARANHÃO	Data JUN/09	Código
 De 5.000 a 50.000	 Mais de 1.000.000	 Estação Elevatória	 Reservatório	 Projetado	 Barragem/ Açude			Consórcio				Fonte SAAE
 De 50.000 a 250.000	 Distrito/Povoado	 Estação de Tratamento de Água	 Apoiado Reservatório Elevado	 Em Obras	 Poço							