


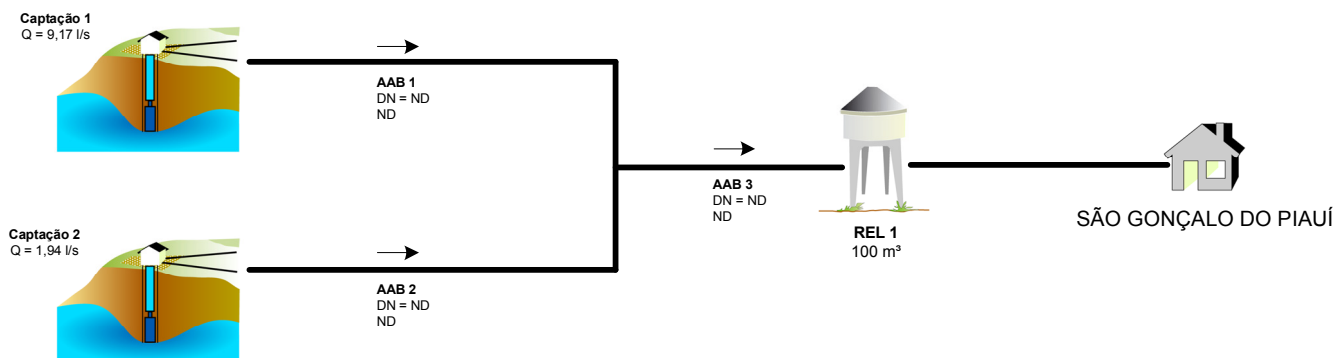

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO SÃO GONÇALO DO PIAUÍ		
Bairro/Distrito/Povoado Até 5.000 De 5.000 a 50.000 De 50.000 a 250.000 De 250.000 a 1.000.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Ajude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa		Município: SÃO GONÇALO DO PIAUÍ		
				Estado: PIAUÍ		
				Data: 22/05/2009		
				consórcio ENGECORPS Corpo de Engenheiros Consultores Ltda. GEOAMBIENTE		
				N° 0000 Código Fonte SAAE / AGESPISA		