


Sistema Cipó






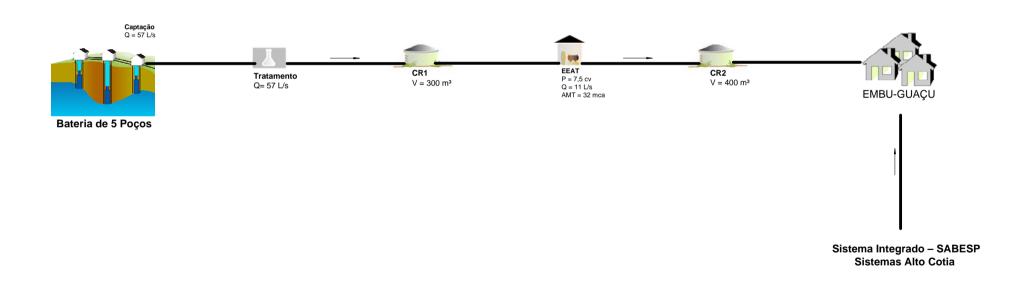

Sistema Alto Cotia

 $Q_{95\%} = 1.500 \text{ L/s}$ $Q_N = 1.200 \text{ L/s}$

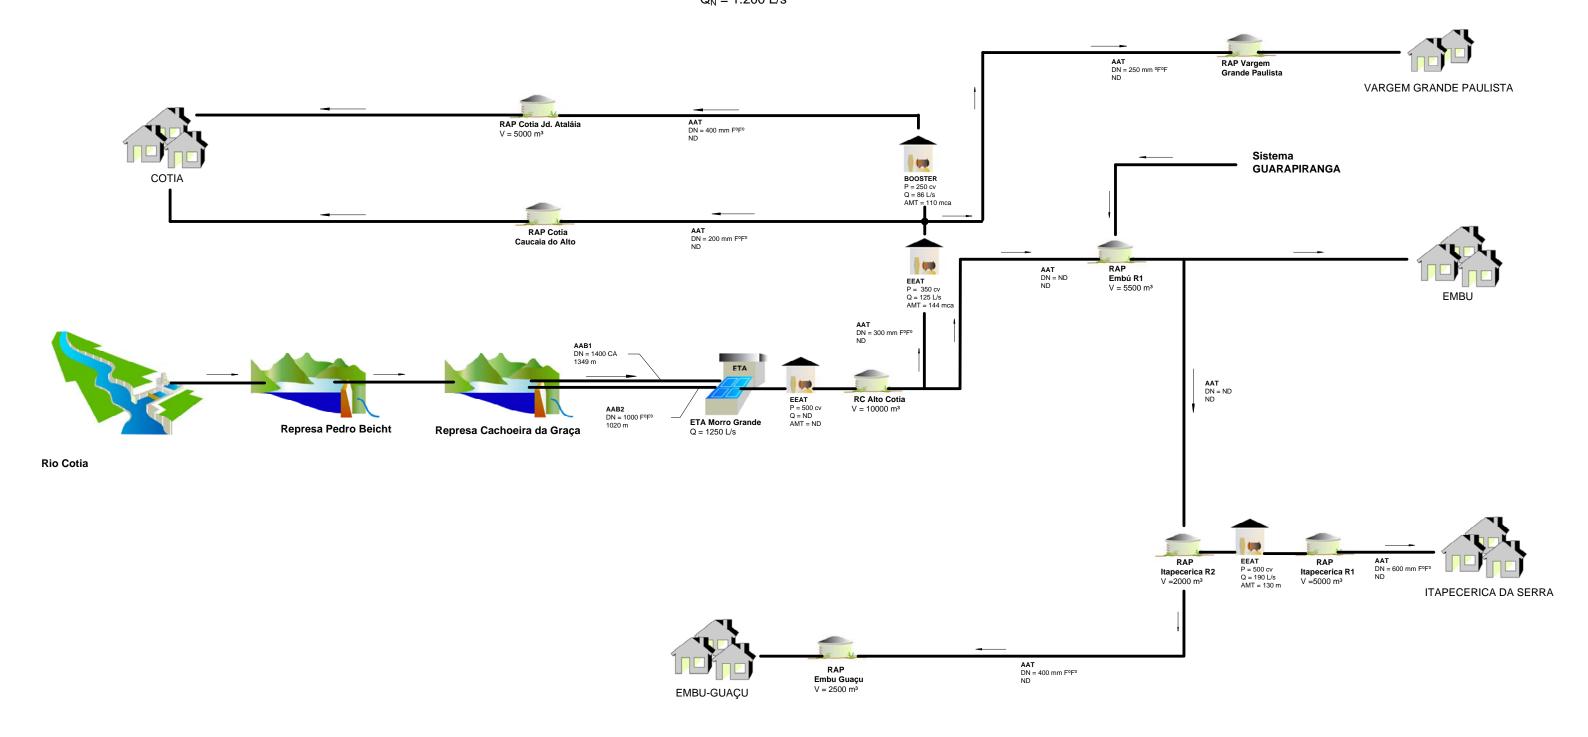

POPULAÇÃO URBANA (hab) SISTEMA PRODUTOR			TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO			SISTEMA INTEGRADO – ALTO COTIA		N° 0000			
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000	Adutora	Tratamento	Existente	Captação Fio d'Ág Tomada Direta	gua/ Bateria de n poços				Data lua/00	Código	
Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000	Estação Elevatória Estação de	Filtros	Projetado	Barragem/ Açude	Chafariz	SÃO PAULO	Município RMSP	Estado SP	Data Jun/09	-	
De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Tratamento de Água Dessalinizador	Reservatório Apoiado Reservatório Elevado	Em Obras	Poço	Carro-pipa	PMSP	Consórcio cobrape	GEOAMBIENTE	ENGECORPS Corpo de Experimento Consultores Lida	Fonte	