



Poços

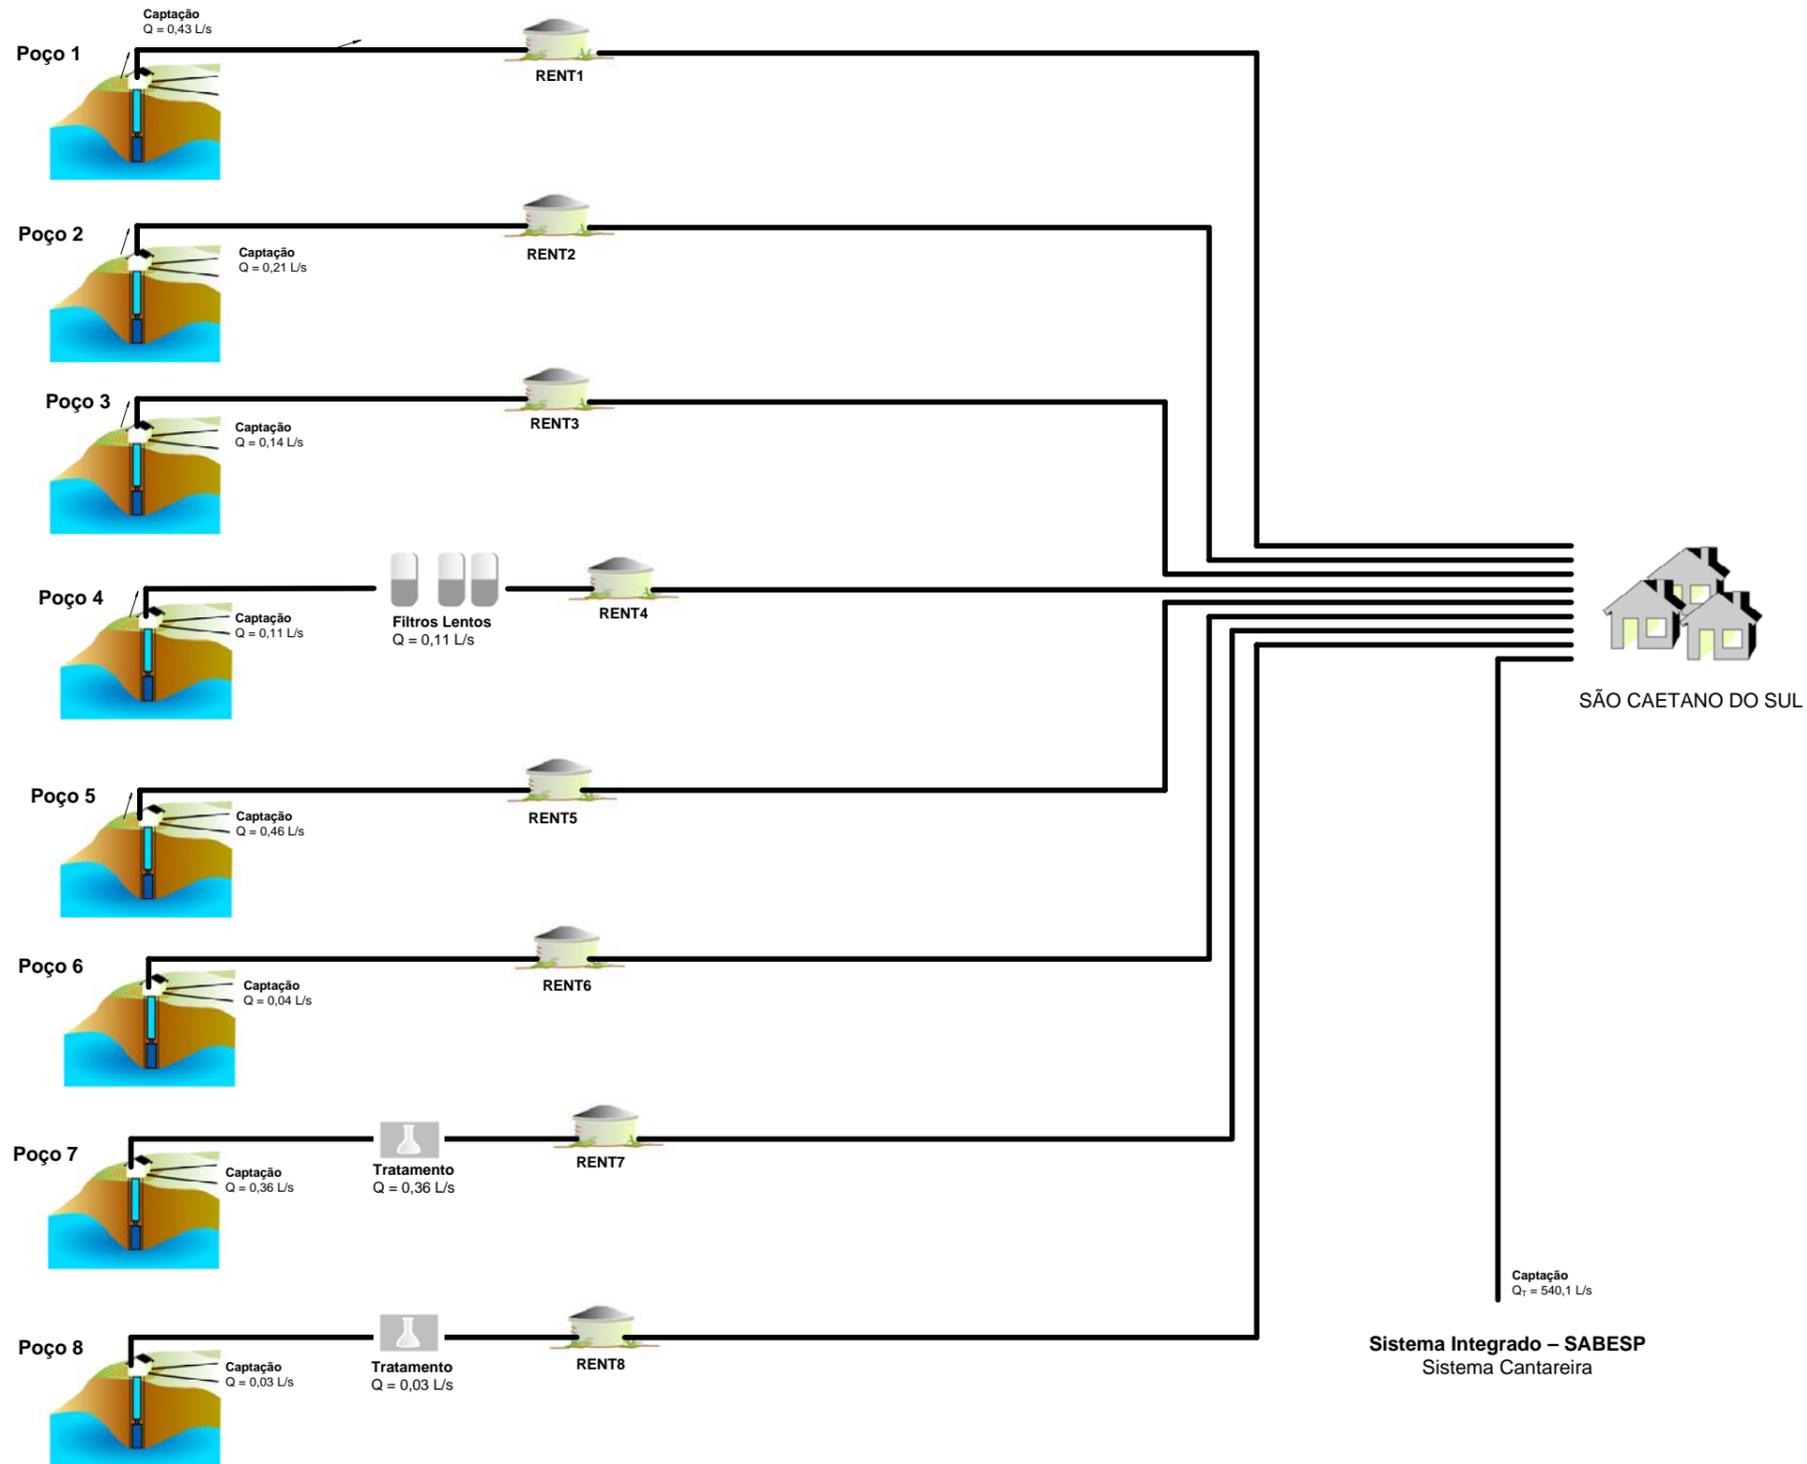

| POPULAÇÃO URBANA (hab) | SISTEMA PRODUTOR | TIPOS DE CAPTAÇÃO | SITUAÇÃO | SISTEMA INTEGRADO - SÃO CAETANO DO SUL | | | Nº 0000 |
|---|--|---|--|---|--|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> Bairro/Distrito/Povoado Até 5.000 De 5.000 a 50.000 | <ul style="list-style-type: none"> Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador | <ul style="list-style-type: none"> Tratamento Filtros Reservatório Elevado Reservatório Apoiado | <ul style="list-style-type: none"> Existente Projetado Em Obras | <ul style="list-style-type: none"> Captação Fio d'Água/ Tomada Direta Barragem/ Açude Poço | <ul style="list-style-type: none"> Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa | Município: São Caetano do Sul Estado: SP Data: Jun/09 | Código |
| | | | | Consórcio: | | | Fonte |

Sistema Cantareira

$Q_{95\%} = 29.900 \text{ L/s}$
 $Q_N = 33.000 \text{ L/s}$

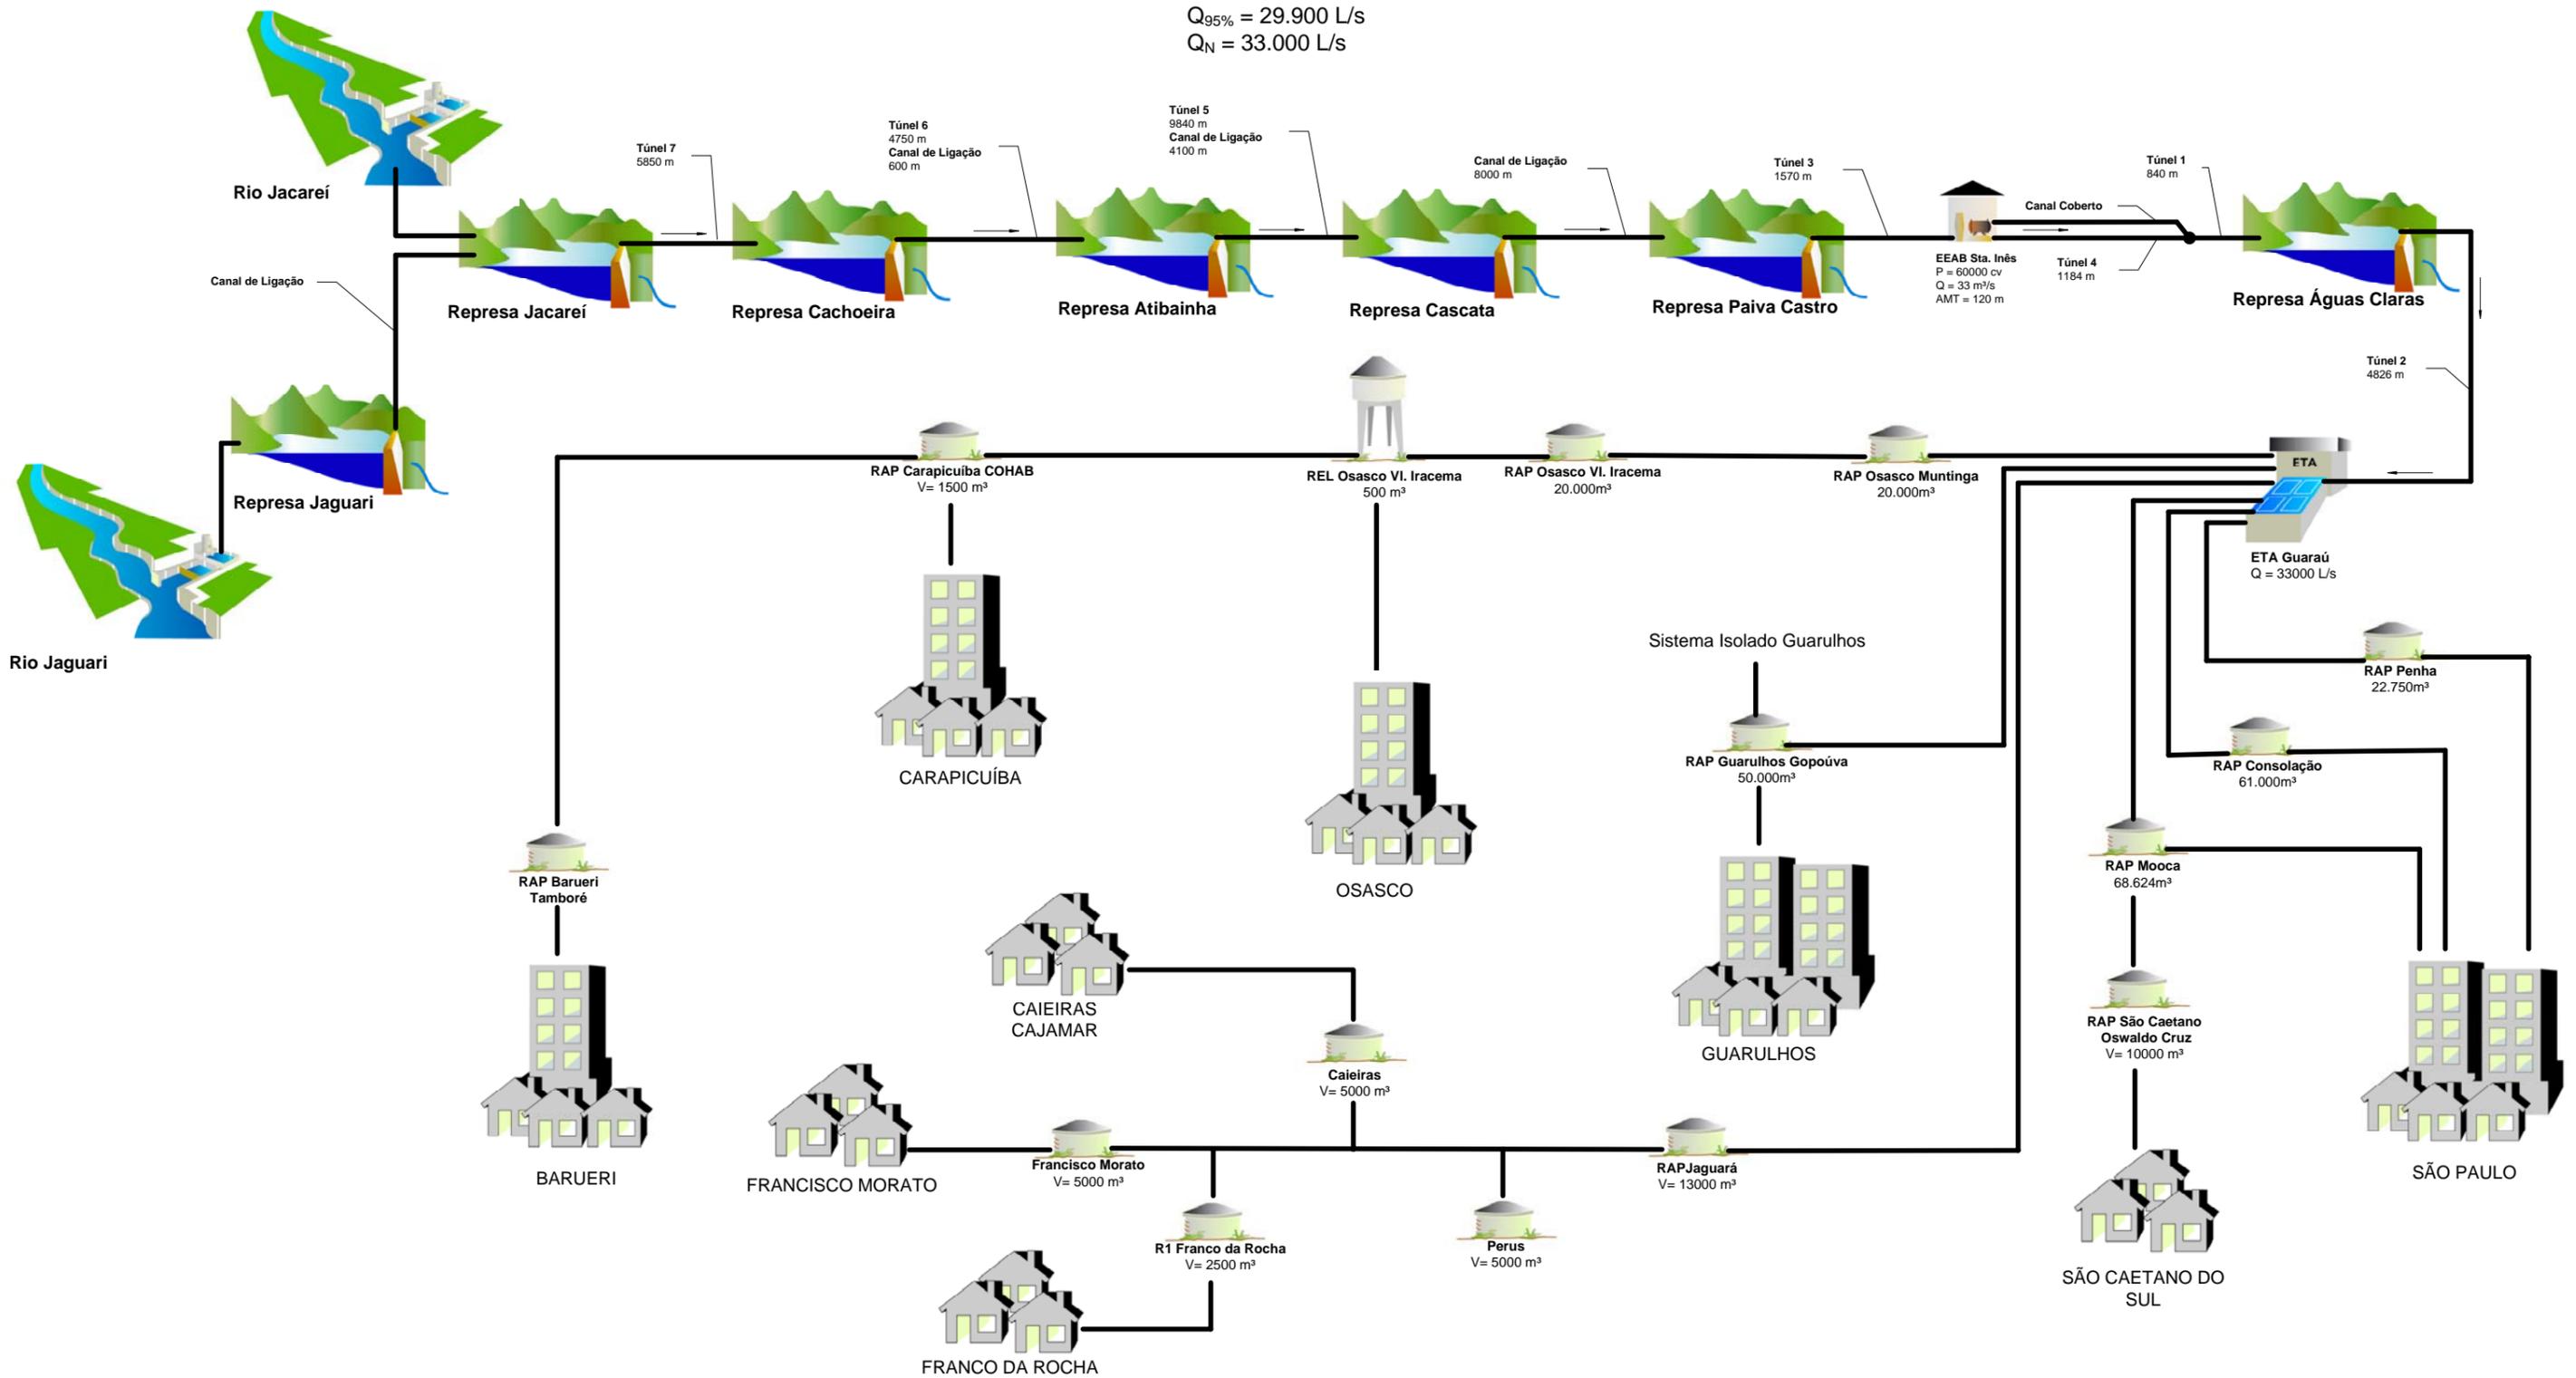

| POPULAÇÃO URBANA (hab) | SISTEMA PRODUTOR | TIPOS DE CAPTAÇÃO | SITUAÇÃO | SISTEMA INTEGRADO – CANTAREIRA | | | Nº 0000 | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------|---|--------|---------|------|--------|--------|--|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000 | <ul style="list-style-type: none"> Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Elevado Reservatório Apoiado Existente Projetado Em Obras | <ul style="list-style-type: none"> Captação Fio d'Água/ Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa |  | Município | RMS | Estado | SP | Data | Jun/09 | Código | | Fonte | |
| | | | | Consórcio |    | | | | | | | | |