


Açude Riacho da Cruz

$Q_{95\%} = 180 \text{ l/s}$

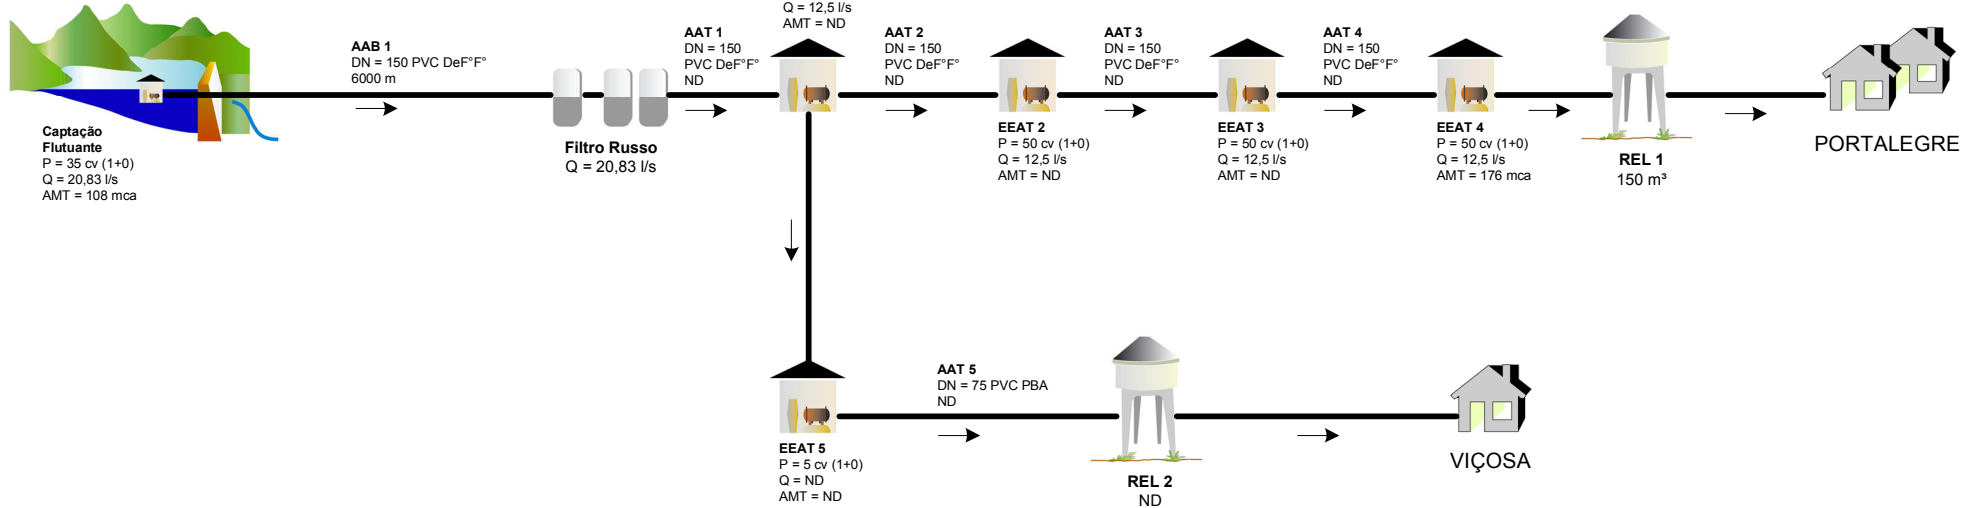

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA INTEGRADO PORTALEGRE VIÇOSA		Nº	
<ul style="list-style-type: none"> Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras 	<ul style="list-style-type: none"> Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa 		SISTEMA INTEGRADO PORTALEGRE VIÇOSA		Nº 0000	
				Município: PORTALEGRE, VIÇOSA	Estado: RIO GRANDE DO NORTE	Data: 22/01/2009	Código
				consórcio ENGECORPS <small>Corpo de Engenheiros Consultores Ltda.</small> GEOAMBIENTE		Fonte: CAERN	