


Barragem do Mato (Rio Gramame)

$Q_{95\%} = 35,25 \text{ l/s}$

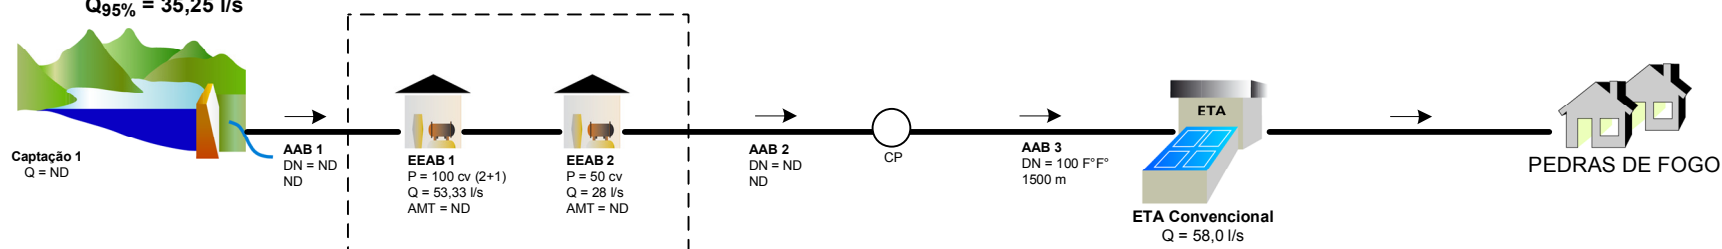

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO PEDRAS DE FOGO	
De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 5.000 a 50.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa		SISTEMA ISOLADO PEDRAS DE FOGO Município: PEDRAS DE FOGO Estado: PARAÍBA Data: 11/05/2009 consórcio	
				Código: 0000 Fonte: CAGEPA	