


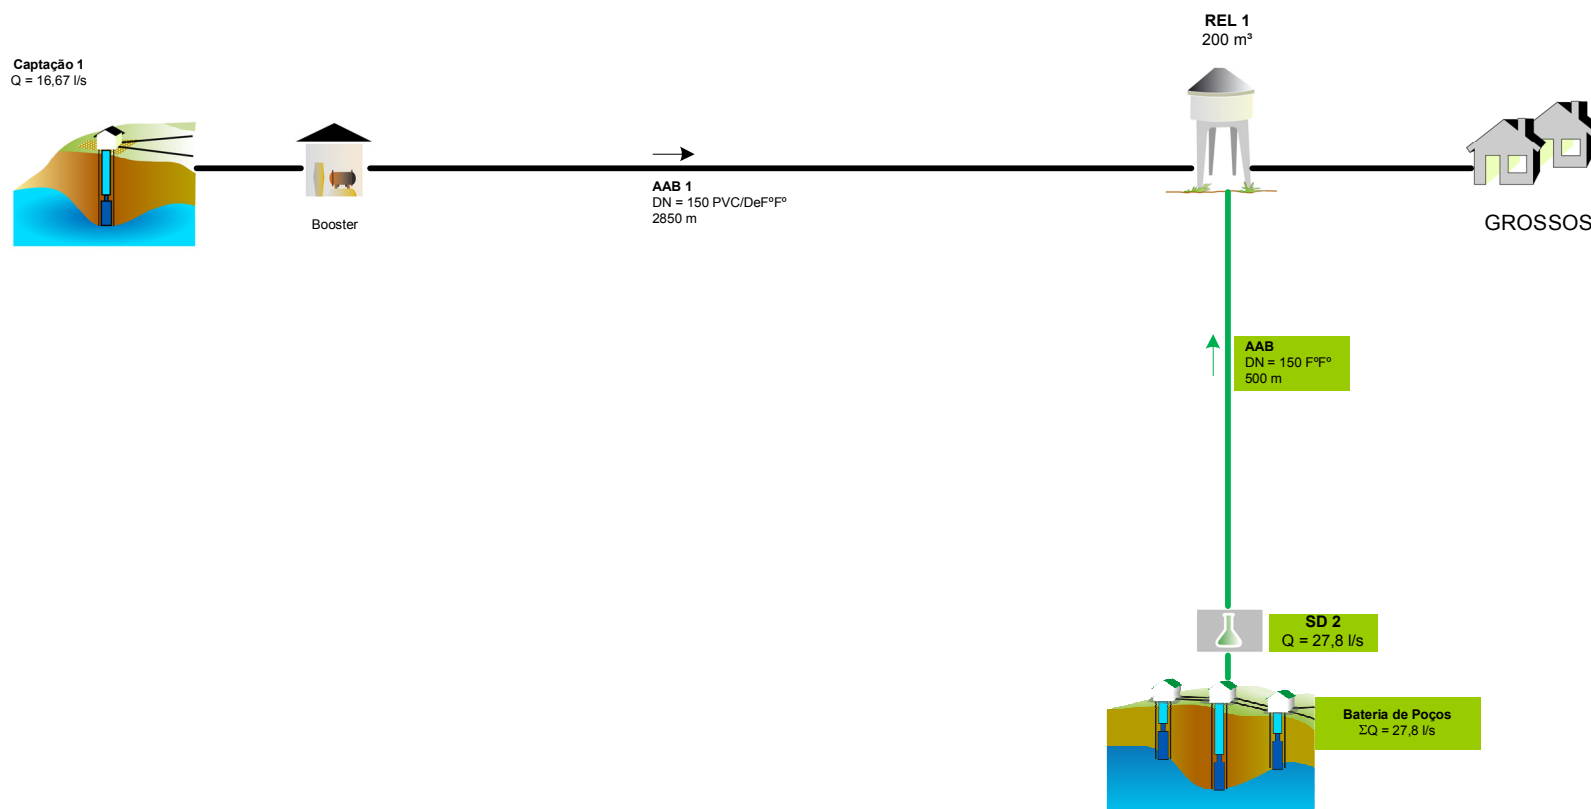

POPULAÇÃO URBANA (hab)		SISTEMA PRODUTOR		TIPOS DE CAPTAÇÃO		SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO GROSSOS PROPOSTO			Nº	0000	
Bairro/Distrito/Povoado	De 50.000 a 250.000	Adutora	Tratamento	Existente	Captação Fio d'Água/ Tomada Direta	Bateria de n poços		Município:	Estado:	Data:	Código	
Até 5.000	De 250.000 a 1.000.000	Estação Elevatória	Filtros	Projetado	Barragem/ Açude	Chafariz		GROSSOS	RIO GRANDE DO NORTE	17/07/2009		
De 5.000 a 50.000	Mais de 1.000.000	Estação de Tratamento de Água	Reservatório Apoiado	Reservatório Elevado	Poço	Carro-pipa		consórcio ENGEPCORPS Corpo de Engenharia Consultores Ltda			Fonte	CAERN
De 50.000 a 250.000		Dessalinizador	Reservatório Elevado	Em Obras								