


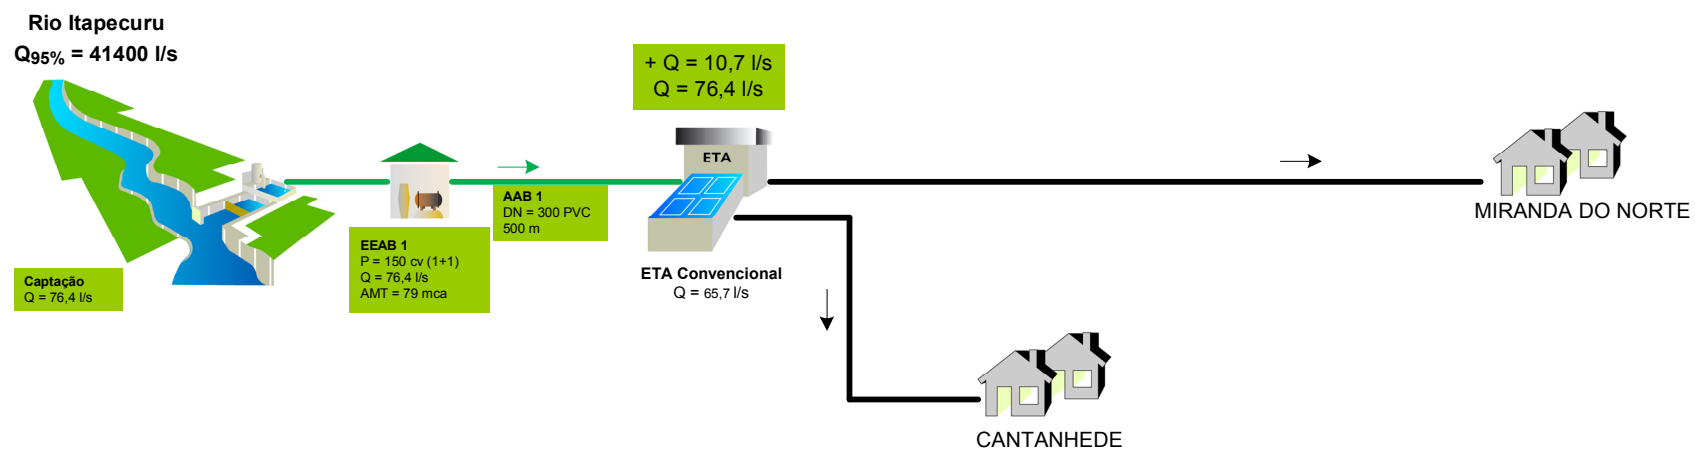

POPULAÇÃO URBANA (hab)		SISTEMA PRODUTOR		TIPOS DE CAPTAÇÃO		SITUAÇÃO	SISTEMA INTEGRADO MIRANDA DO NORTE – CANTANHEDE PROPOSTO			Nº			
Bairro/Distrito/Povoado	De 50.000 a 250.000	Adutora	Tratamento	Existente	Captação Fio d'Água/Tomada Direta	Bateria de n poços		Município: MIRANDA DO NORTE e CANTANHEDE			Estado: MARANHÃO	Data: JUN/09	Código
Até 5.000	De 250.000 a 1.000.000	Estação Elevatória	Filtros	Reservatório Apoiado	Barragem/ Açude	Chafariz		consórcio			ENGECORPS Corpo de Engenheiros Consultores Ltda.		Fonte
De 5.000 a 50.000	Mais de 1.000.000	Estação de Tratamento de Água	Reservatório Elevado	Em Obras	Poço	Carro-pipa							CAEMA