


Rio Paraguaçu
 $Q_{95\%} = 10388,47 \text{ l/s}$



Captação Flutuante
 P = 25 cv
 Q = 83,33 l/s
 AMT = 15 mca

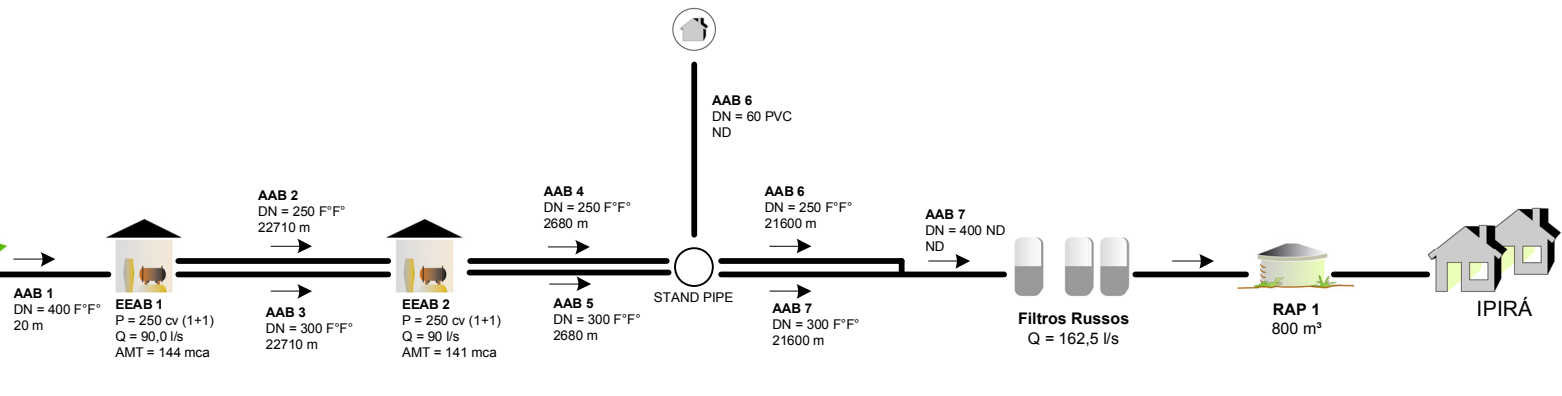

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO IPIRÁ			Nº 0000
<ul style="list-style-type: none"> Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras 	<ul style="list-style-type: none"> Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa 		Município: IPIRÁ	Estado: BAHIA	Data: 10/07/2009	Código
				consórcio ENGECORPS <small>Corpo de Engenheiros Consultores Ltda.</small> GEOAMBIENTE			Fonte: EMBASA