


Córrego do Fritz Q_{95%} = 6,39 l/s



Córrego 7 de Setembro Q_{95%} = 2,83 l/s

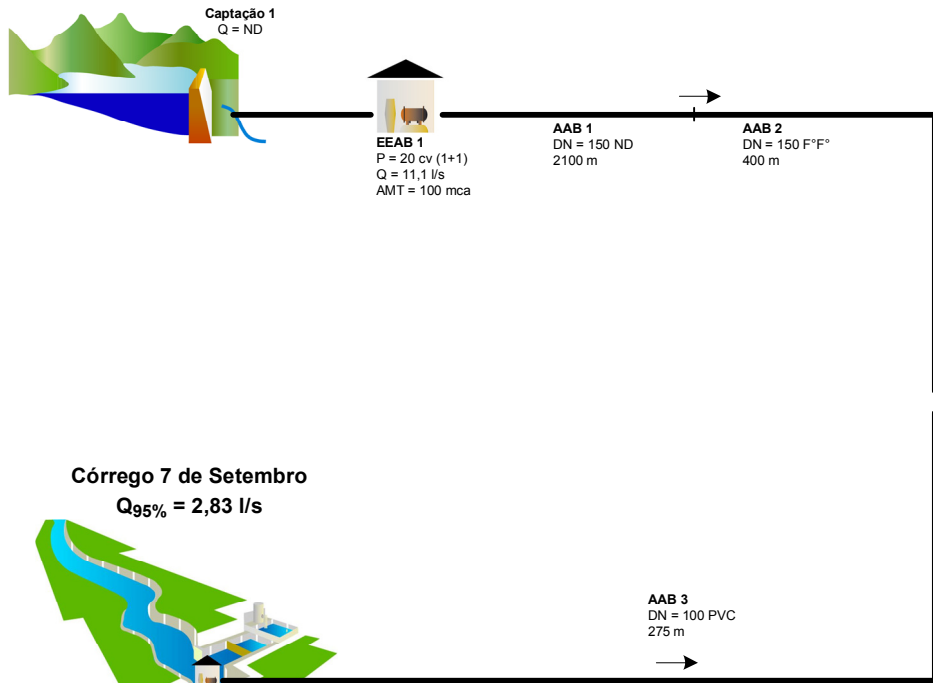

Captação flutuante em barragem de nível
P = 7,5 cv (1+1)
Q = 8,64 l/s
AMT = 6 mca

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO LAJEDÃO		Nº
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa		Município: LAJEDÃO Estado: BAHIA Data: 10/07/2009		0000
				consórcio ENGECORPS GEOAMBIENTE Corpo de Engenheiros Consultores Ltda.		Código Fonte EMBASA