


Barragem Rio Novo Oriente Q_{95%} = 0,0 l/s

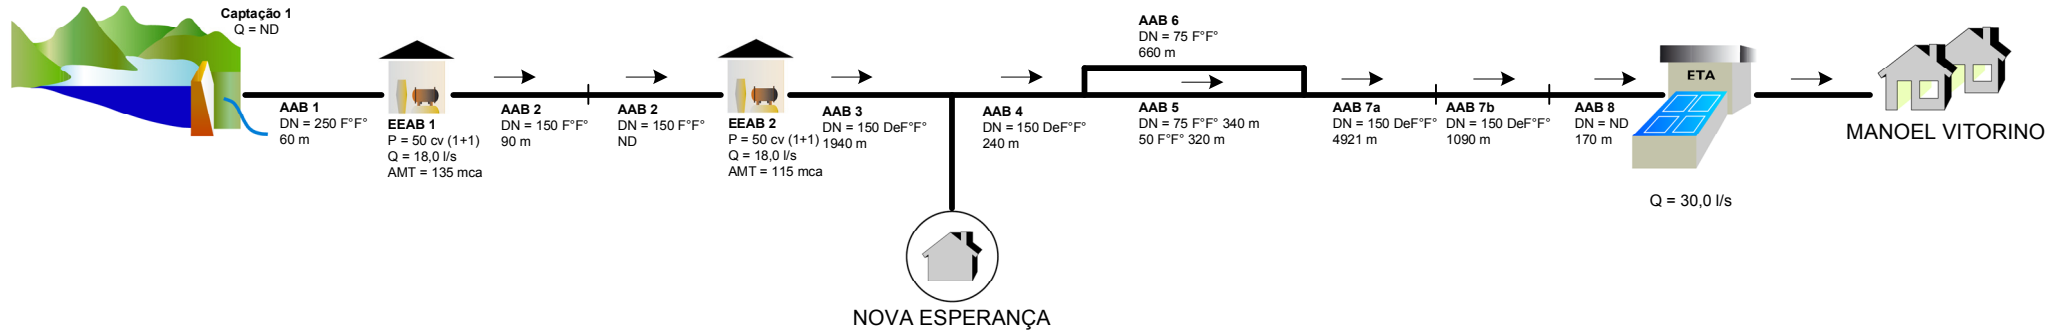

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO MANOEL VITORINO		Nº
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador	Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado	Existente Projetado Em Obras	Captação Fio d'Água/ Tomada Direta Barragem/ Açude Poço	Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa	0000
Até 5.000 hab EPA Convencional Q = 250 l/s				Município: MANOEL VITORINO	Estado: BAHIA	Código
De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000				Data 10/07/2009	Fonte EMBASA	
				consórcio		