



## Barragem Botafogo Q<sub>95%</sub> = 699 l/s

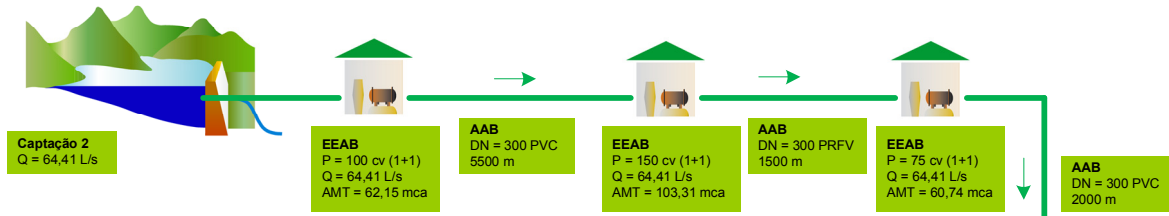

## Açude Mussupé (Riacho Floresta) Q<sub>95%</sub> = 0,08 l/s

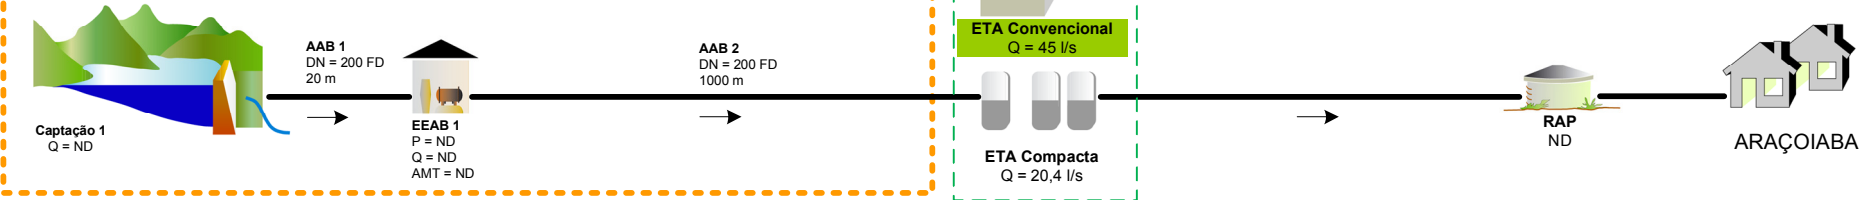

Uso Restrito

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO ARAÇOIABA PROPOSTO	Nº
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa		Município: ARAÇOIABA Estado: PERNAMBUCO Data: JUN/09 consórcio ENGECORPS Corpo de Engenheiros Consultores Ltda. GEOAMBIENTE	0000 Código Fonte COMPESA