
## ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA



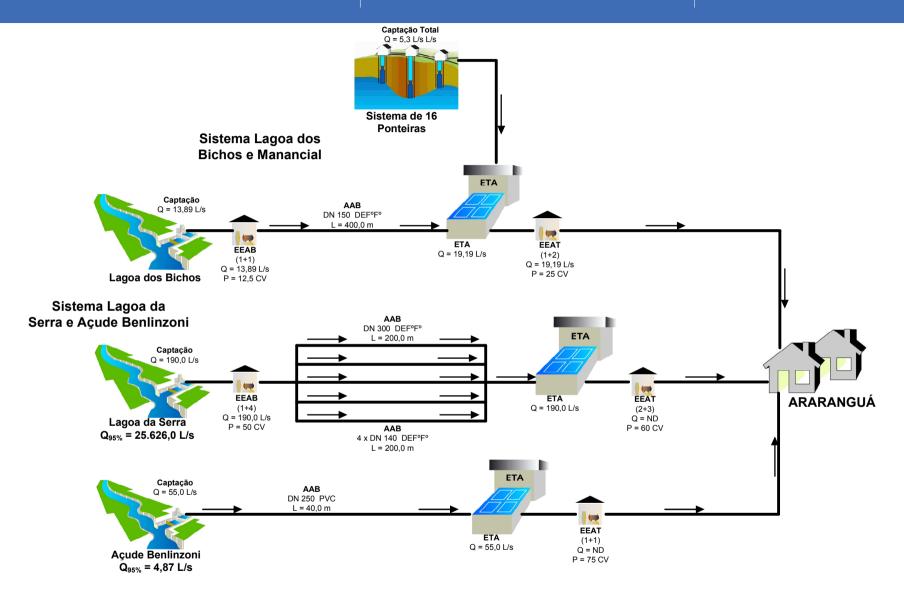

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO [	DE ADADANCIIÁ	Nº	0000
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000	Adutora Tratamento	Captação Fio d'Água/ Bateria de n					0000
Ballio Bistillo I ovoado Por	Estação Elevatória Filtros	Tomada Direta poços	Santa Catarina	Município: Araranguá Data: Jun/09	Estado: SC	Código	
Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000	Estação de Tratamento Reservatório Projetado	Barragem/ Açude Chafariz	Canta Catarina	Bata. damos			
	de Água Apoiado Em Obras	Carronina				Fonte	
De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Dessalinizador Reservatório Elevado	Poço Carro-pipa	200	cobrape			