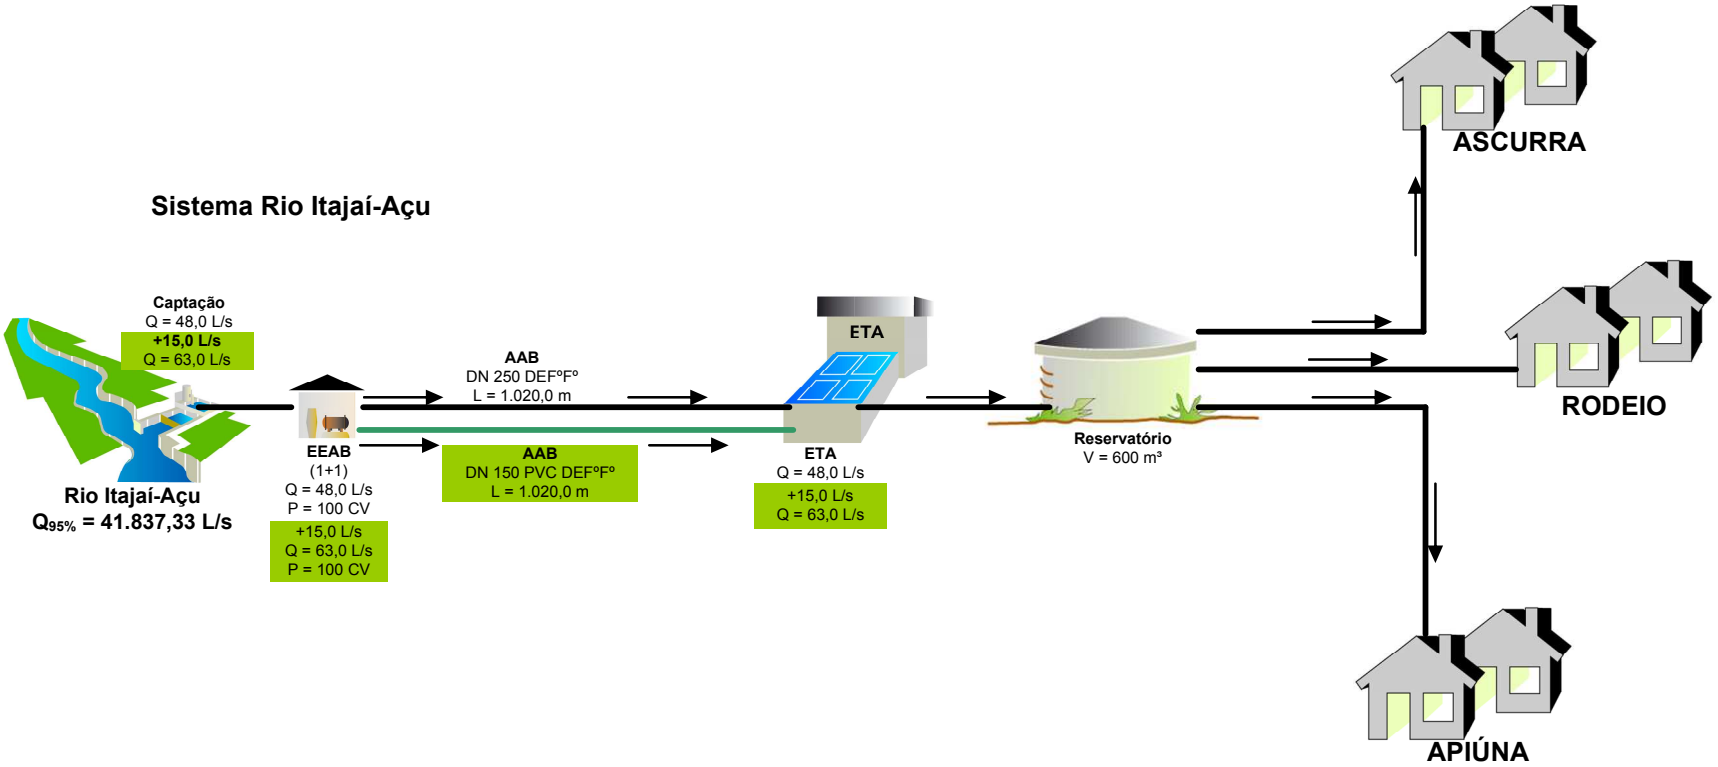

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO		
Bairro/Distrito/Povoado	Adutora	Captação Fio d'Água/ Tomada Direta	Existente	Santa Catarina	SISTEMA PROPOSTO INTEGRADO RIO ITAJAÍ-AÇU
Até 5.000	Estação Elevatória	Barragem/ Açude	Projetado		Município: Apiúna, Ascurra e Rodeios Estado: SC
De 5.000 a 50.000	Estação de Tratamento de Água	Poço	Em Obras		Data: Jun/09
De 50.000 a 250.000	Dessalinizador	Bateria de n poços			cobrape
De 250.000 a 1.000.000	Tratamento	Chafariz			
Mais de 1.000.000	Filtros	Carro-pipa			
	Reservatório Apoiado				
	Reservatório Elevado				

Nº	0000
Código	
Fonte	