


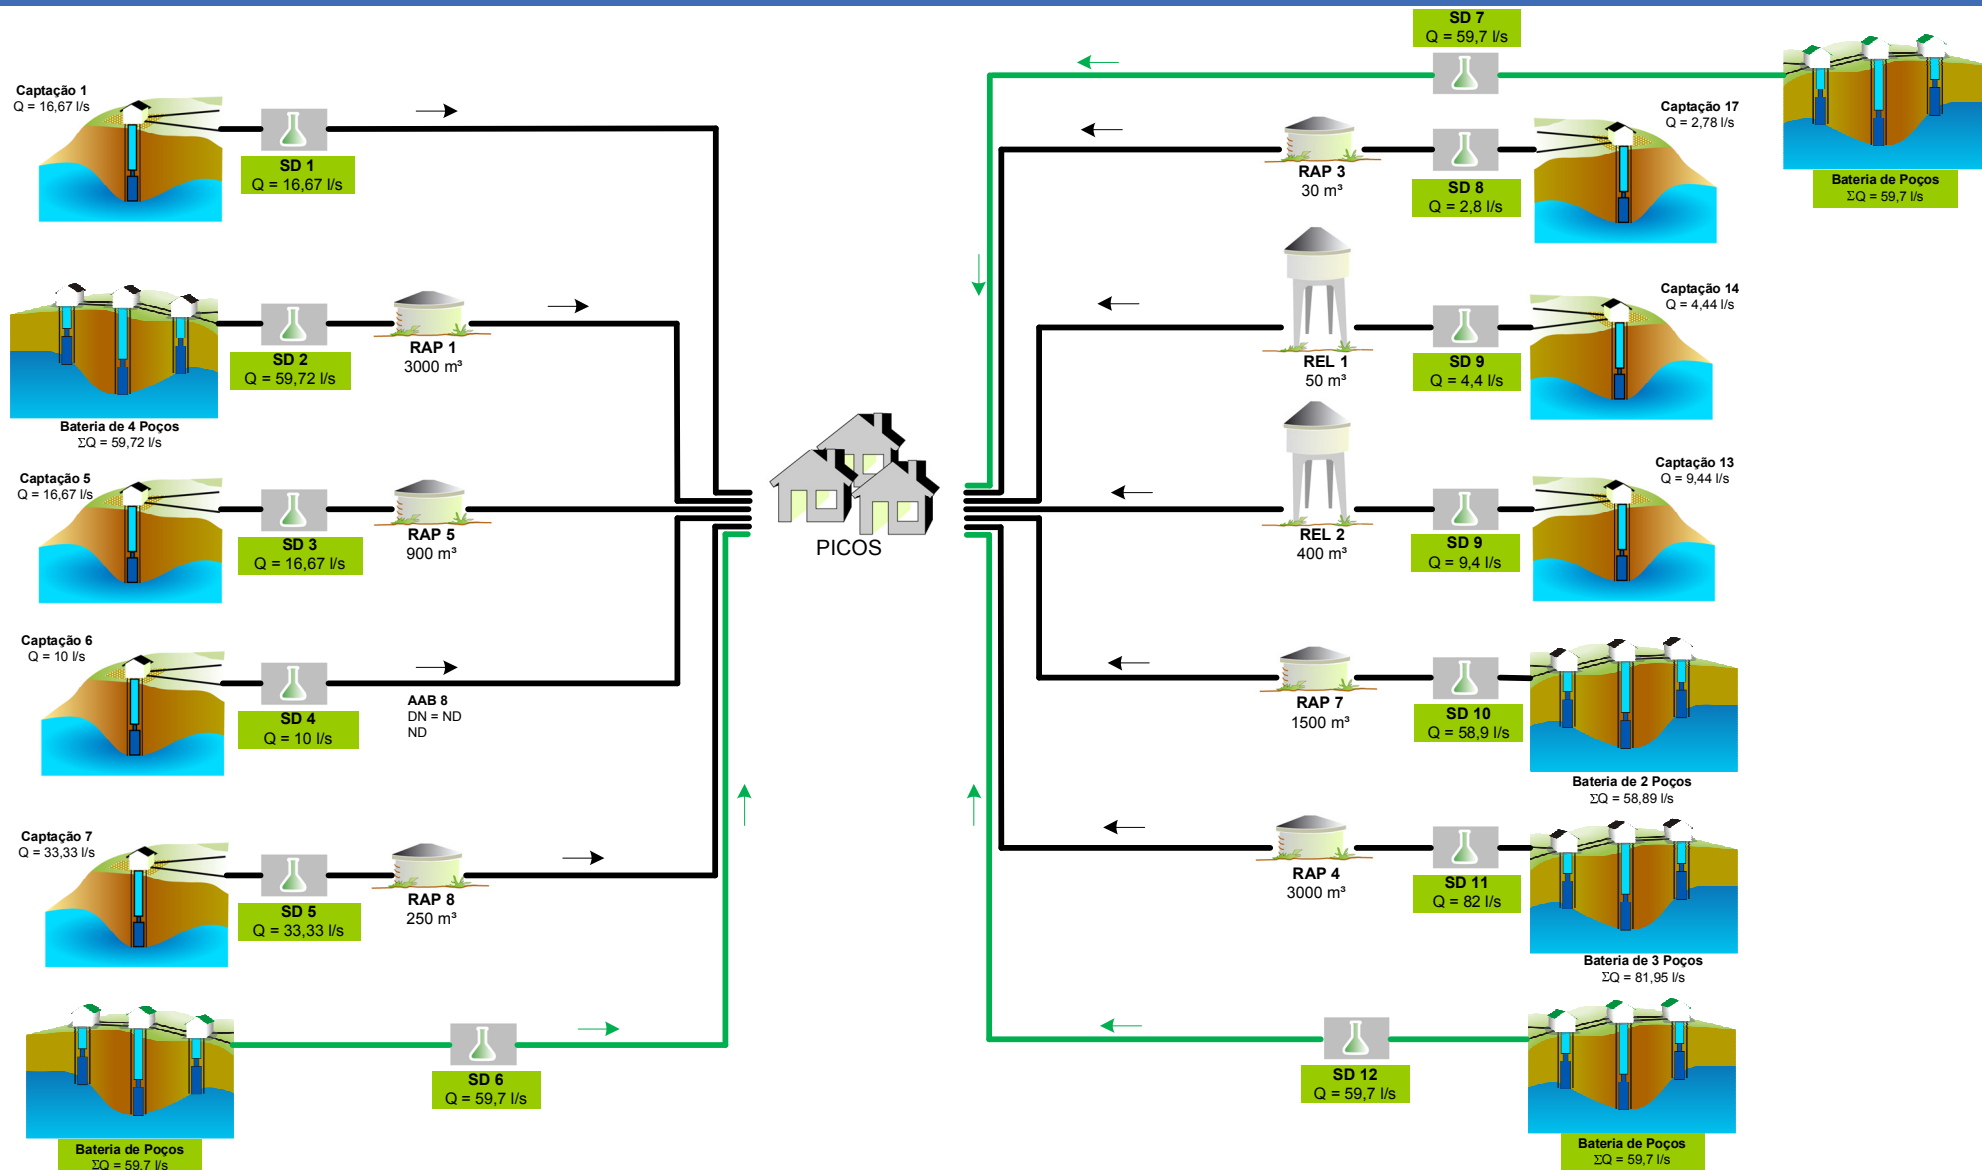

POPULAÇÃO URBANA (hab)		SISTEMA PRODUTOR			TIPOS DE CAPTAÇÃO		SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO PICOS PROPOSTO			Nº		
 Bairro/Distrito/Povoado	 De 50.000 a 250.000	 Adutora	 Tratamento	 Existente	 Captação Fio d'Água/ Tomada Direta	 Bateria de n poços		Município: PÍCOS			Estado: PIAUÍ	Data: 23/07/2009	Código
 Até 5.000	 De 250.000 a 1.000.000	 Estação Elevatória	 Filtros	 Projetado	 Barragem/ Açude	 Chafariz							
 De 5.000 a 50.000	 Mais de 1.000.000	 Estação de Tratamento de Água	 Reservatório	 Em Obras	 Poço	 Carro-pipa							
		 Dessalinizador	 Reservatório Elevado					  			Fonte AGESPISA		