


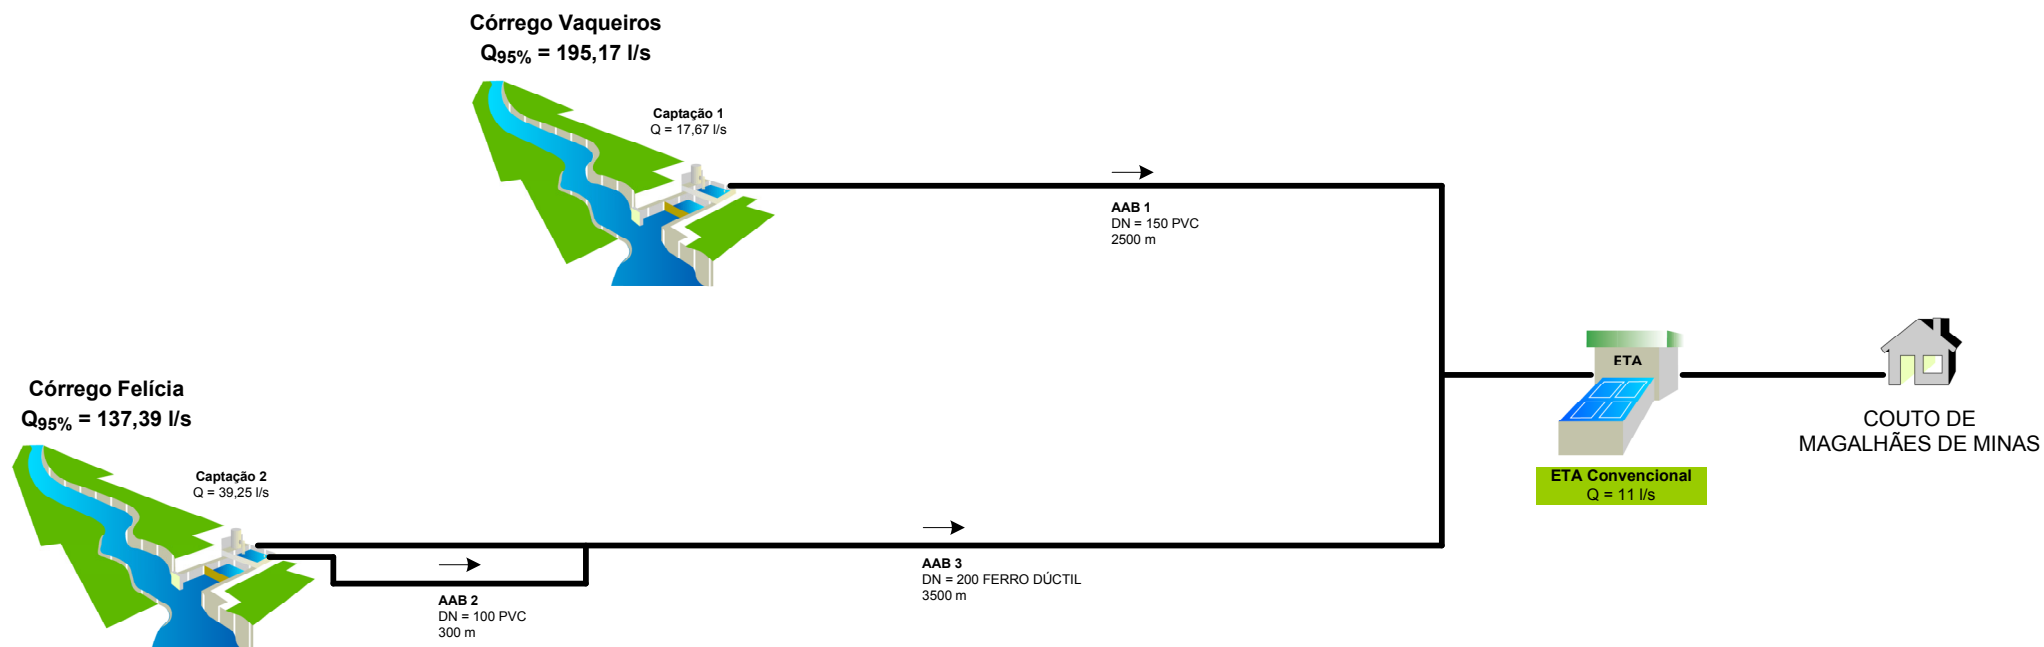

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS PROPOSTO	Nº
Bairro/Distrito/Povoado Até 5.000 De 5.000 a 50.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador	Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado	Existente Projetado Em Obras	Município: COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS Estado: MINAS GERAIS Data JUN/09	0000
De 50.000 a 250.000 De 250.000 a 1.000.000 Mais de 1.000.000		Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Poço	Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa	Estado: MINAS GERAIS	Código
				consórcio ENGECORPS Corpo de Engenheiros Consultores Ltda. GEOAMBIENTE	Fonte SAAE