



Rio Corumbataí
Q_{95%} = 8597 l/s

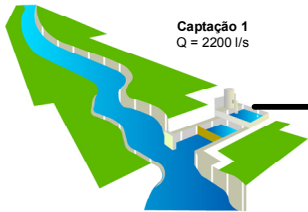

Captação 1
 Q = 2200 l/s

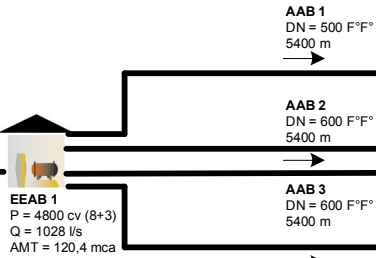

AAB 1
 DN = 500 F°F°
 5400 m



AAB 2
 DN = 600 F°F°
 5400 m

AAB 3
 DN = 600 F°F°
 5400 m


AAB 4
 DN = 700 F°F°
 5400 m

AAB 5
 DN = 600 F°F°
 N/D







AAB 6
 DN = 700 F°F°
 500 m



Rio Piracicaba
Q_{95%} = 20740 l/s

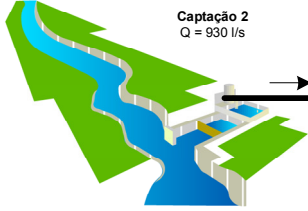

Captação 2
 Q = 930 l/s

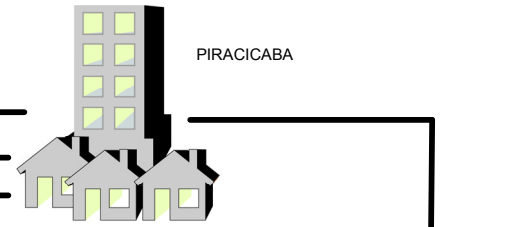

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO PIRACICABA	Nº 0000
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado	Captação Fio d'Água/ Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa	Existente Projetado Em Obras	Município: PIRACICABA Estado: SÃO PAULO Consórcio: cobrape	Data: 27/05/09 Fonte: SEMAE