


Córrego Cascalheira

$Q_{95\%} = ND$

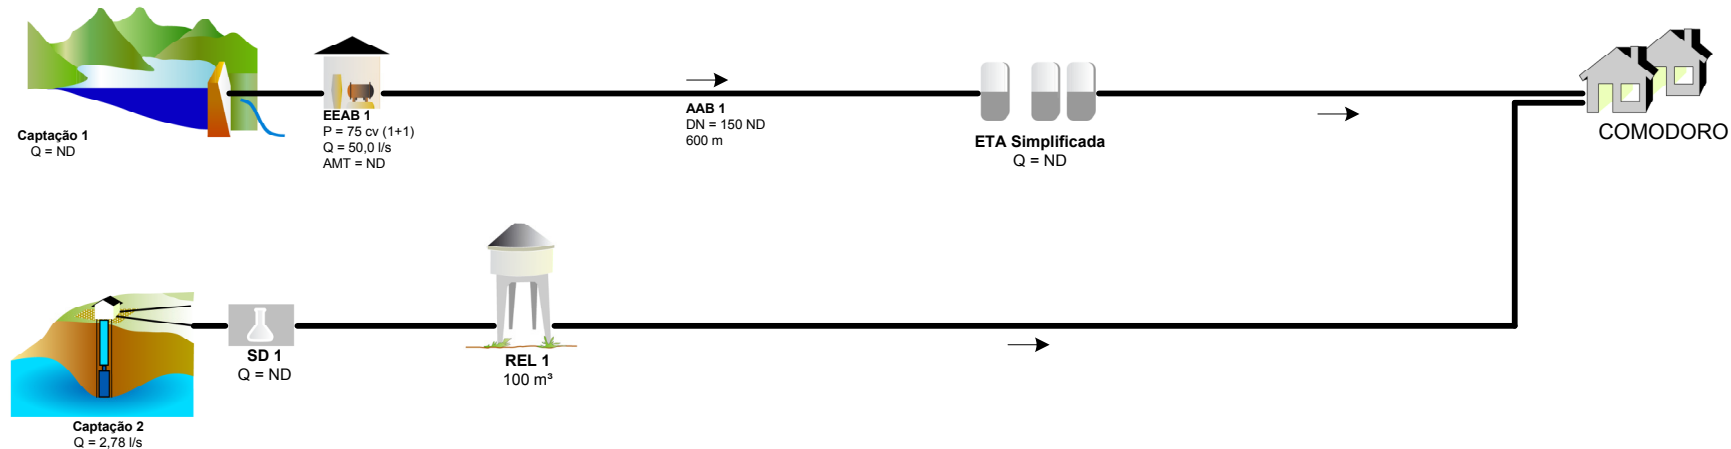

POPULAÇÃO URBANA (hab)		SISTEMA PRODUTOR		TIPOS DE CAPTAÇÃO		SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO COMODORO			Nº	0000	
Bairro/Distrito/Povoado	De 50.000 a 250.000	Adutora	Tratamento	Existente	Captação Fio d'Água/Tomada Direta	Bateria de n poços		Município: Comodoro	Estado: Mato Grosso	Data: 14/07/2010	Código	
Até 5.000	De 250.000 a 1.000.000	Estação Elevatória	Filtros	Projetado	Barragem/ Açude	Chafariz						
De 5.000 a 50.000	Mais de 1.000.000	Estação de Tratamento de Água	Reservatório Apoiado	Reservatório Elevado	Poço	Carro-pipa						
De 50.000 a 250.000		Dessalinizador	Reservatório Elevado	Em Obras								
								consórcio ENGECORPS cobrape			Fonte	ÁGUAS DE COMODORO