


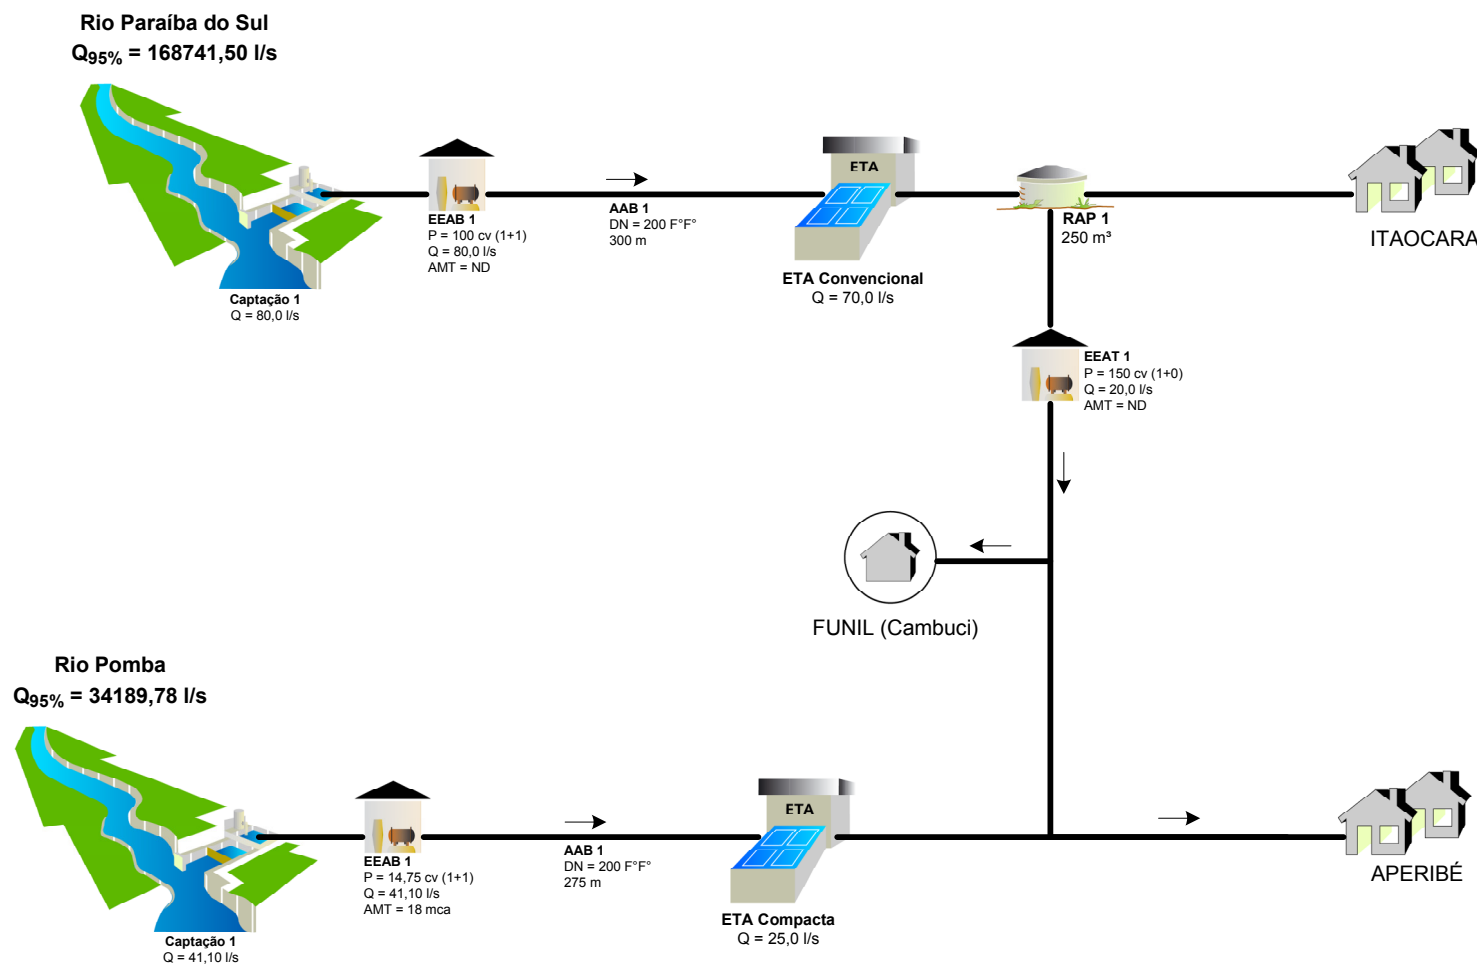

POPULAÇÃO URBANA (hab)		SISTEMA PRODUTOR		TIPOS DE CAPTAÇÃO		SITUAÇÃO	SISTEMA INTEGRADO ITAOCARA - APERIBÉ + ISOLADO APERIBÉ			Nº	0000
 Bairro/Distrito/Povoado	 De 50.000 a 250.000	 Adutora	 Tratamento	 Existente	 Captação Fio d'Água/Tomada Direta	 Bateria de n poços	Municípios: Itaocara / Aperibé			Código	
 Até 5.000	 De 250.000 a 1.000.000	 Estação Elevatória	 Filtros	 Projetado	 Barragem/ Açude	 Chafariz	Estado: Rio de Janeiro			Fonte	
 De 5.000 a 50.000	 Mais de 1.000.000	 Estação de Tratamento de Água	 Reservatório Apoiado	 Em Obras	 Poço	 Carro-pipa	Data: 08/07/2010				
		 Dessalinizador	 Reservatório Elevado				consórcio  Corpo de Engenheiros Consultores Ltda. 				CEDAE