
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA



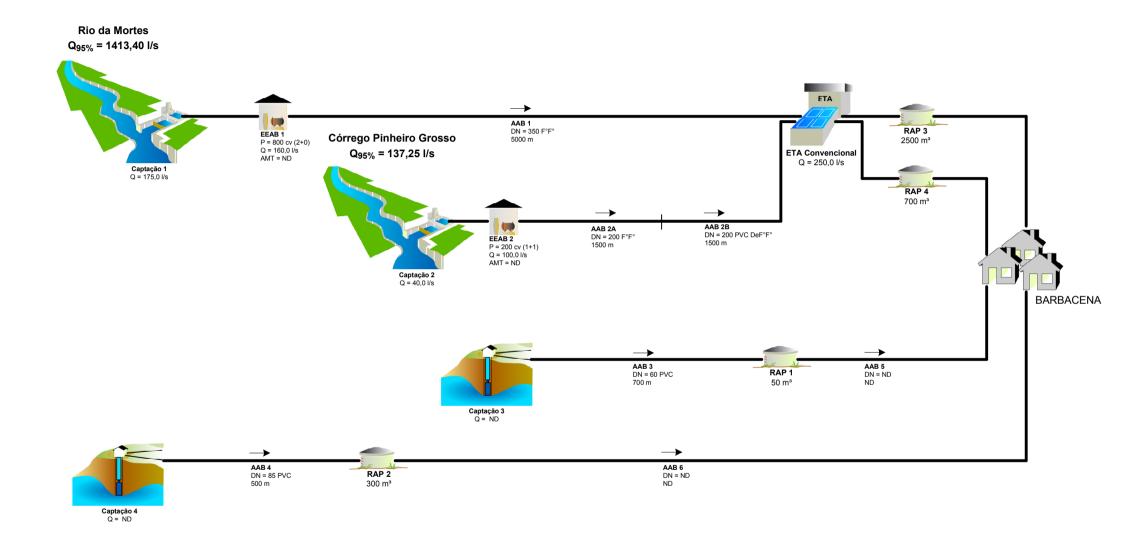

POPULAÇÃO URBANA (hab)		SISTEMA PRODUTOR			TIPOS DE CAPTAÇÃO		SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO BARBACENA			Nº	0000
(A) D	De 50.000 a 250.000	Adutora	Tratamento	Tratamento		ıa/ Bateria de n		SISTEMA ISOLADO BANDACENA				0000
Bairro/Distrito/Povoad	lo 10 De 30.000 a 230.000	Estação Elevatória	Filtree	Existente	Tomada Direta	poços		Município:	Estado:	Data	Código	
Até 5.000	De 250.000 a 1.000.000		Filtros Reservatório	Drojotodo	Barragem/ Açude	Chafariz		Barbacena	MG	12/04/2010		
70 Ale 5.000	1933	Estação de Tratamento	Apoiado		Barragem/ Açude					Fonte		
De 5.000 a 50.000	Mais de 1.000.000	de Agua		Em Obras	Poco	Carro nina		consórcio	ENGECORPS			DEMAE
De 5.000 a 50.000	Maio do 1.000.000	Lessalinizador	Elevado		1 oço	Carro-pipa			Corpo de Engenheiros Consultores Ltda.	cobrape		DEMAE