


Nascente Cachoeira
 $Q_{95\%} = ND$



AAB 1
 DN = 50 F°F°
 4800 m


Nascente da Serra
 $Q_{95\%} = 4,06 \text{ l/s}$

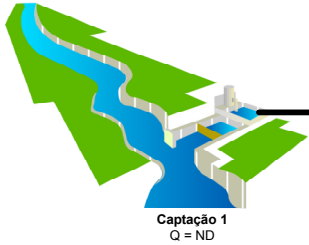

AAB 2
 DN = 50 PVC
 3700 m

RAP 1
 80 m³

CARANAÍBA



AAB 3
 DN = 85 PVC
 600 m

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO CARANAÍBA			Nº 0000
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa		Município: CARANAÍBA Estado: MG Data: 29/04/2010			Código
				consórcio ENGECORPUS Corpo de Engenheiros Consultores Ltda.			Fonte: PREFEITURA
				cobrape			