



Barragem Sertão
 $Q_{95\%} = 8,58 \text{ l/s}$

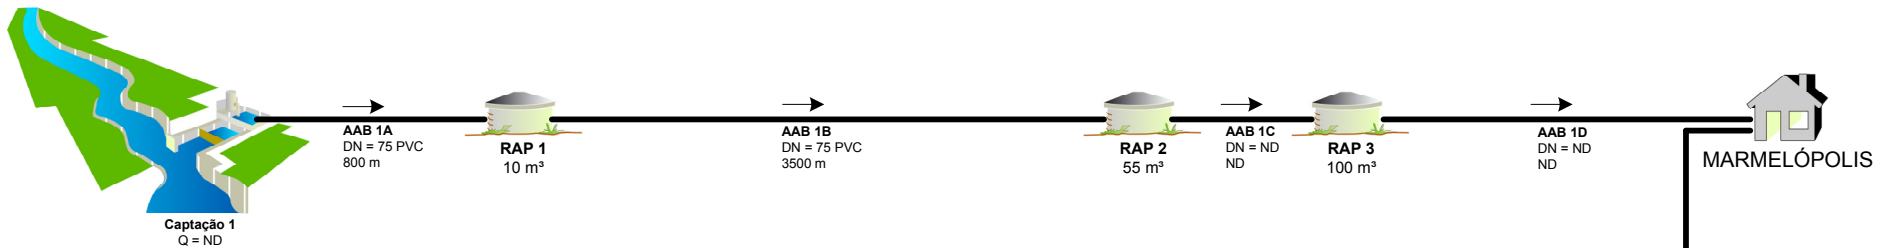

Barragem Sapé
 $Q_{95\%} = 0,92 \text{ l/s}$

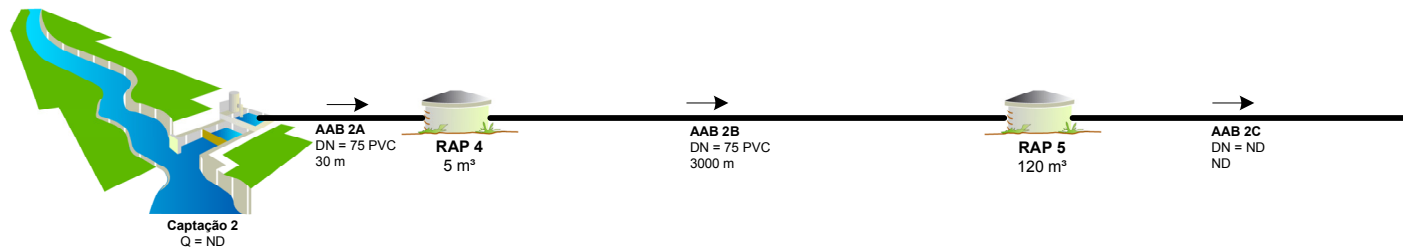

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO MARMELÓPOLIS		Nº	
<ul style="list-style-type: none"> Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras 	<ul style="list-style-type: none"> Captação Fio d'Água/ Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa 		SISTEMA ISOLADO MARMELÓPOLIS		0000	
				Município: Marmelópolis	Estado: MG	Data: 13/05/2010	Código
				consórcio ENGECORPS <small>Corpo de Engenheiros Consultores Ltda.</small> cobrape		Fonte: PM	