



Córrego da Passagem


Q_{95%} = 124,66 l/s

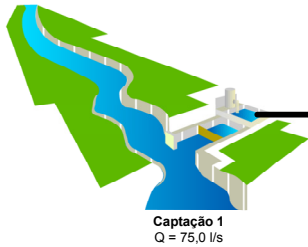


AAB 1
DN = 100 F°F°
100 m



AAB 2
DN = 250 F°F°
630 m




AAB 3
DN = 100 F°F°
200 m





Córrego Colina

Q_{95%} = 8,36 l/s

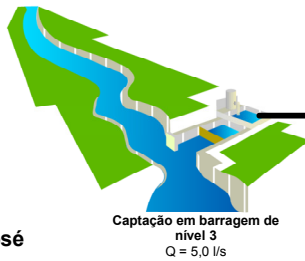


AAB 4
DN = 100 F°F°
50 m








Córrego São José

Q_{95%} = 2,07 l/s

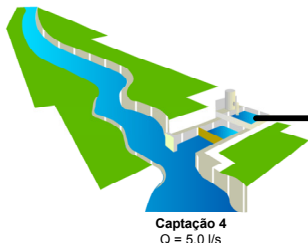

AAB 1
DN = 100 F°F°
ND



AAB 6
DN = 40 PVC / F°F°
300 m

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO NOVA ERA	Nº
De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 5.000 a 50.000 De 250.000 a 1.000.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa		Município: Nova Era Estado: MG Data: 23/04/2010 consórcio ENGECORPUS Corpo de Engenheiros Consultores Ltda. cobrape	0000 Código Fonte PM