


Nascente Córrego do Romão

Q_{95%} = 24,39 l/s

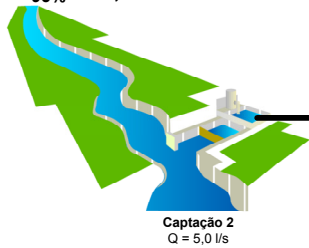


Captação 2
Q = 5,0 l/s

AAB 3
DN = 200 PVC
1000 m

Nascente Córrego das Pedras

Q_{95%} = 7,04 l/s

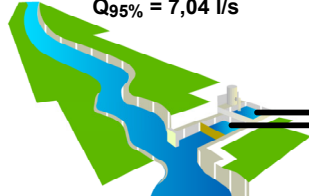

Captação 1
Q = 9,0 l/s

AAB 4
DN = 100 PVC
7000 m

AAB 1
DN = 100 Amianto
3500 m

AAB 2
DN = 100 Amianto
3500 m

SD 1
Q = 16,7 l/s



POUSO ALTO

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO POUSO ALTO			Nº
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras	Captação Fio d'Água/ Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa		SISTEMA ISOLADO POUSO ALTO Município: Pouso Alto Estado: MG Data: 11/05/2010			Nº 0000
							Código
							Fonte PM