


Ribeirão Piauzinho

$Q_{95\%} = 92,66 \text{ l/s}$

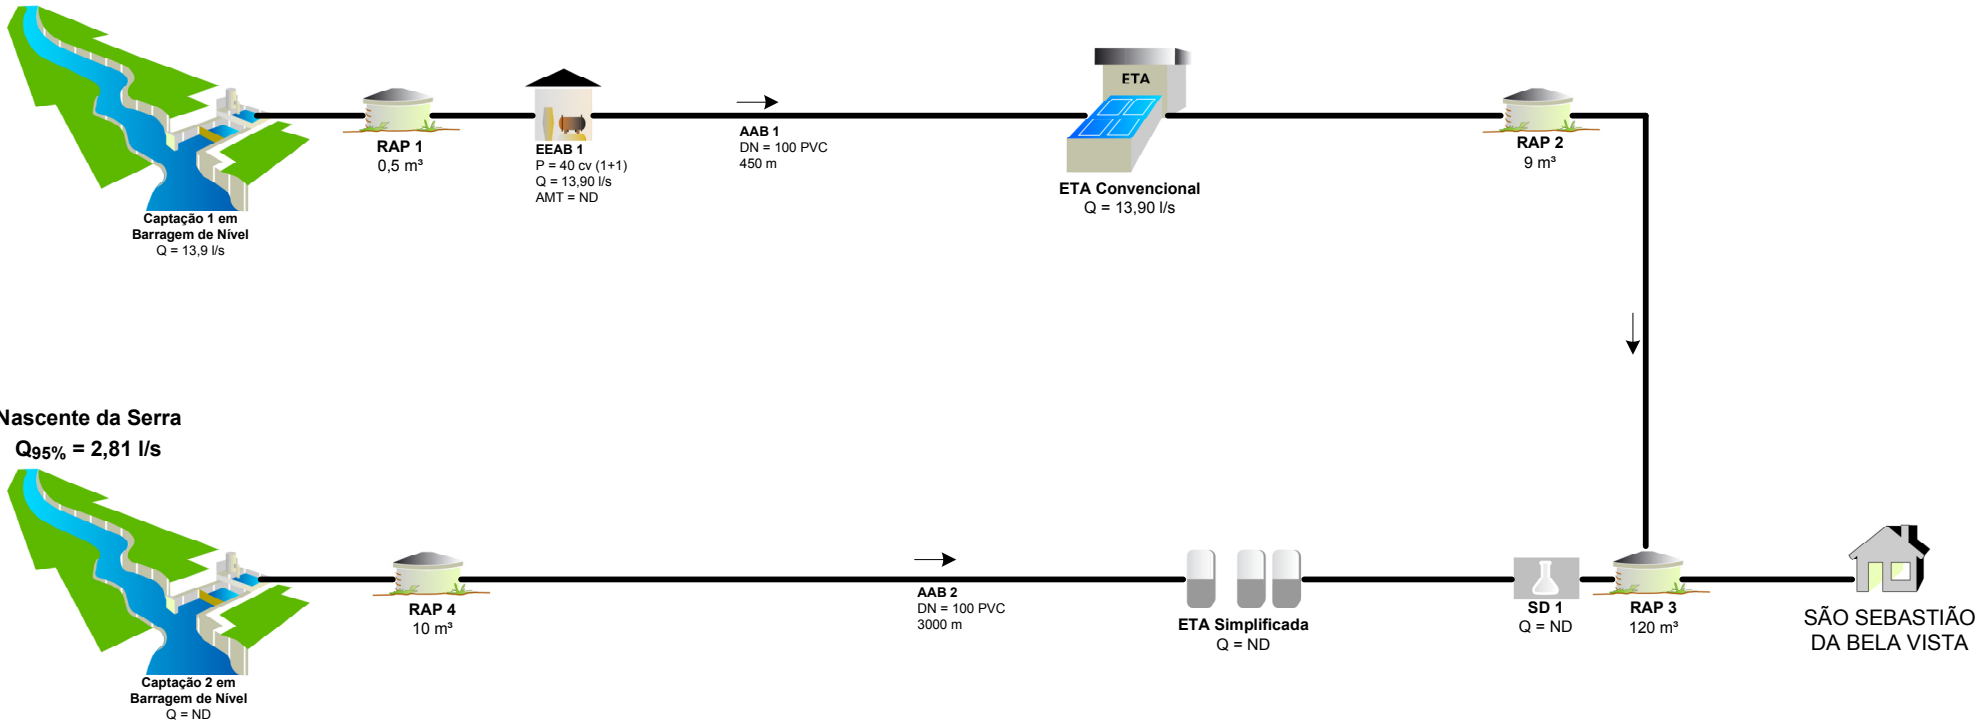

Nascente da Serra

$Q_{95\%} = 2,81 \text{ l/s}$

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA	
<ul style="list-style-type: none"> Bairro/Distrito/Povoado Até 5.000 De 5.000 a 50.000 	<ul style="list-style-type: none"> De 50.000 a 250.000 De 250.000 a 1.000.000 Mais de 1.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras 	<ul style="list-style-type: none"> Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa 	Município: São Sebastião da Bela Vista Estado: MG consórcio	Data: 06/05/2010 ENGECORPS Corpo de Engenheiros Consultores Ltda. cobrape
				Nº	0000
				Código	
				Fonte	PM