


Córrego Bom Jardim

Q<sub>95%</sub> = 94,14 l/s

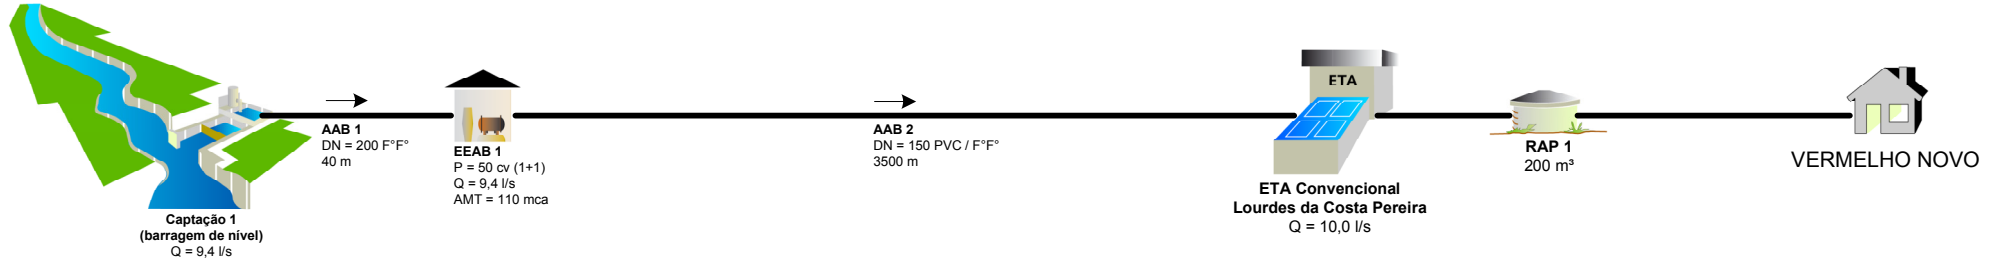

| POPULAÇÃO URBANA (hab)   | SISTEMA PRODUTOR  | TIPOS DE CAPTAÇÃO   | SITUAÇÃO | SISTEMA ISOLADO VERMELHO NOVO |               |                    | Nº                      |
|--|---|---|----------|-------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000</li> <li>Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000</li> <li>De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adutora</li> <li>Estação Elevatória</li> <li>Estação de Tratamento de Água</li> <li>Dessalinizador</li> <li>Tratamento</li> <li>Filtros</li> <li>Reservatório Apoiado</li> <li>Reservatório Elevado</li> <li>Existente</li> <li>Projetado</li> <li>Em Obras</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Captação Fio d'Água/ Tomada Direta</li> <li>Barragem/ Açude</li> <li>Poço</li> <li>Bateria de n poços</li> <li>Chafariz</li> <li>Carro-pipa</li> </ul> |          | Município:<br>Vermelho Novo   | Estado:<br>MG | Data<br>28/04/2010 | Nº<br>0000              |
|  |   |   |          |                               |               |                    | Código<br>Fonte<br>SAAE |