


Nascente Boa Vista
Q_{95%} = 1,46 l/s

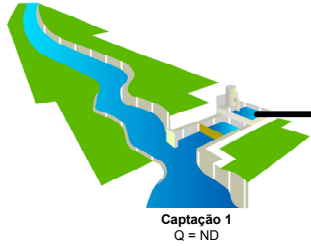


AAB 1
DN = 150 PVC
1000 m

RAP 1
47,60 m³

ETA
ETA Convencional
Q = 50,0 l/s

VIRGINIA

Córrego do Grotão
Q_{95%} = 15,35 l/s

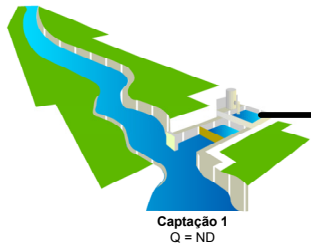

AAB 2
DN = 75 / 100 Amianto
2800 m

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO VIRGINIA			Nº
De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa		Município: VIRGINIA Estado: MG Data: 28/04/2010			Nº 0000
							Código Fonte PM