



Rio Turvo Pequeno
Q_{95%} = 1971,92 l/s



Captação Flutuante
P = 30 cv (1+1)
Q = 36,9 l/s
AMT = 10 mca

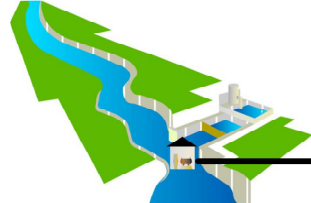

AAB 1
DN = 250 DEF°F°
130 m



ETA Convencional
Q = 43,0 l/s



ANDRELÂNDIA

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO ANDRELÂNDIA			Nº
De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa		SISTEMA ISOLADO ANDRELÂNDIA Município: Andrelândia Estado: MG Data: 16/07/2010			Nº 0000
							Código Fonte COPASA