



Córrego Boa Vista
Q_{95%} = 95,96 l/s

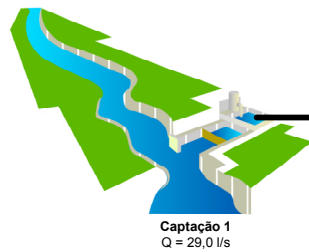

AAB 1
DN = 150 F°F°
1040 m



POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO ASTOLFO DUTRA			Nº
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa		Município: Astolfo Dutra Estado: MG consórcio			0000
				Data: 16/07/2010 Estado: MG ENGECORPS Corpo de Engenheiros Consultores Ltda. cobrape			Código
							Fonte
							COPASA