


**Córrego Castelhanos
(Represa de Furnas)**
Q_{95%} = 184784,99 l/s

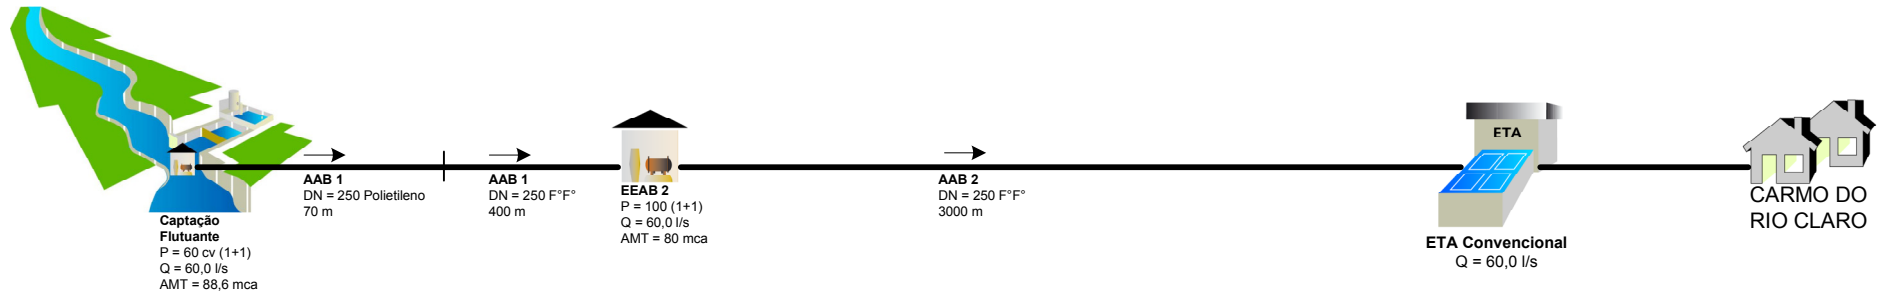

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO CARMO DO RIO CLARO	Nº
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa		Município: Carmo do Rio Claro Estado: MG Data: 09/08/2010 consórcio ENGECORPES Corpo de Engenheiros Consultores Ltda. cobrape	0000 Código Fonte COPASA