
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA



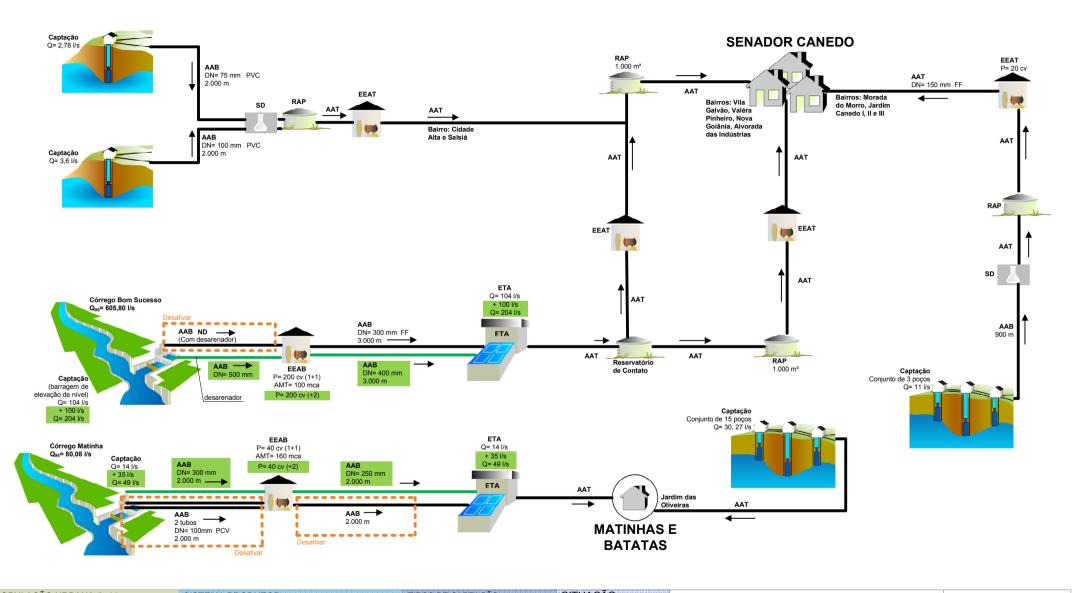

| POPULAÇÃO URBANA (hab) | | SISTEMA PRODUTOR | | TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO | | CICTEMA DOODOCTO DE CENTOANEDO | | N° | 0000 | | |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|---|---------------------------------|---------------|--|--------|-----|
| Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 | | Adutora Tratamento | | Captação Fio d'Água/ Bateria de n | | A Marine | SISTEMA PROPOSTO DE SEN. CANEDO | | | 0000 | |
| | De 250.000 a 1.000.000 | Estação Elevatória | Existente | Tomada Direta | poços | GOIÁS | Município: Senador Canedo | Estado: Goiás | Data jun/2009 | Código | |
| Até 5.000 | | Estação de Tratamento de Água | Reservatório Proposto Apoiado | Barragem/ Açude | Chafariz | SENADOR CANEDO | Consórcio : | | ENGEGODDO | Fonte | |
| De 5.000 a 50.000 | Mais de 1.000.000 | Dessalinizador | Reservatório Em Obras Elevado | Poço | Carro-pipa | San | cobrape | GEOAMBIENTE | ENGECORPS Corpo de Engenheiros Consultones Ltda. | SA | AAE |