


## Córrego Guarda-Mor

$Q_{95\%} = 432,86 \text{ l/s}$

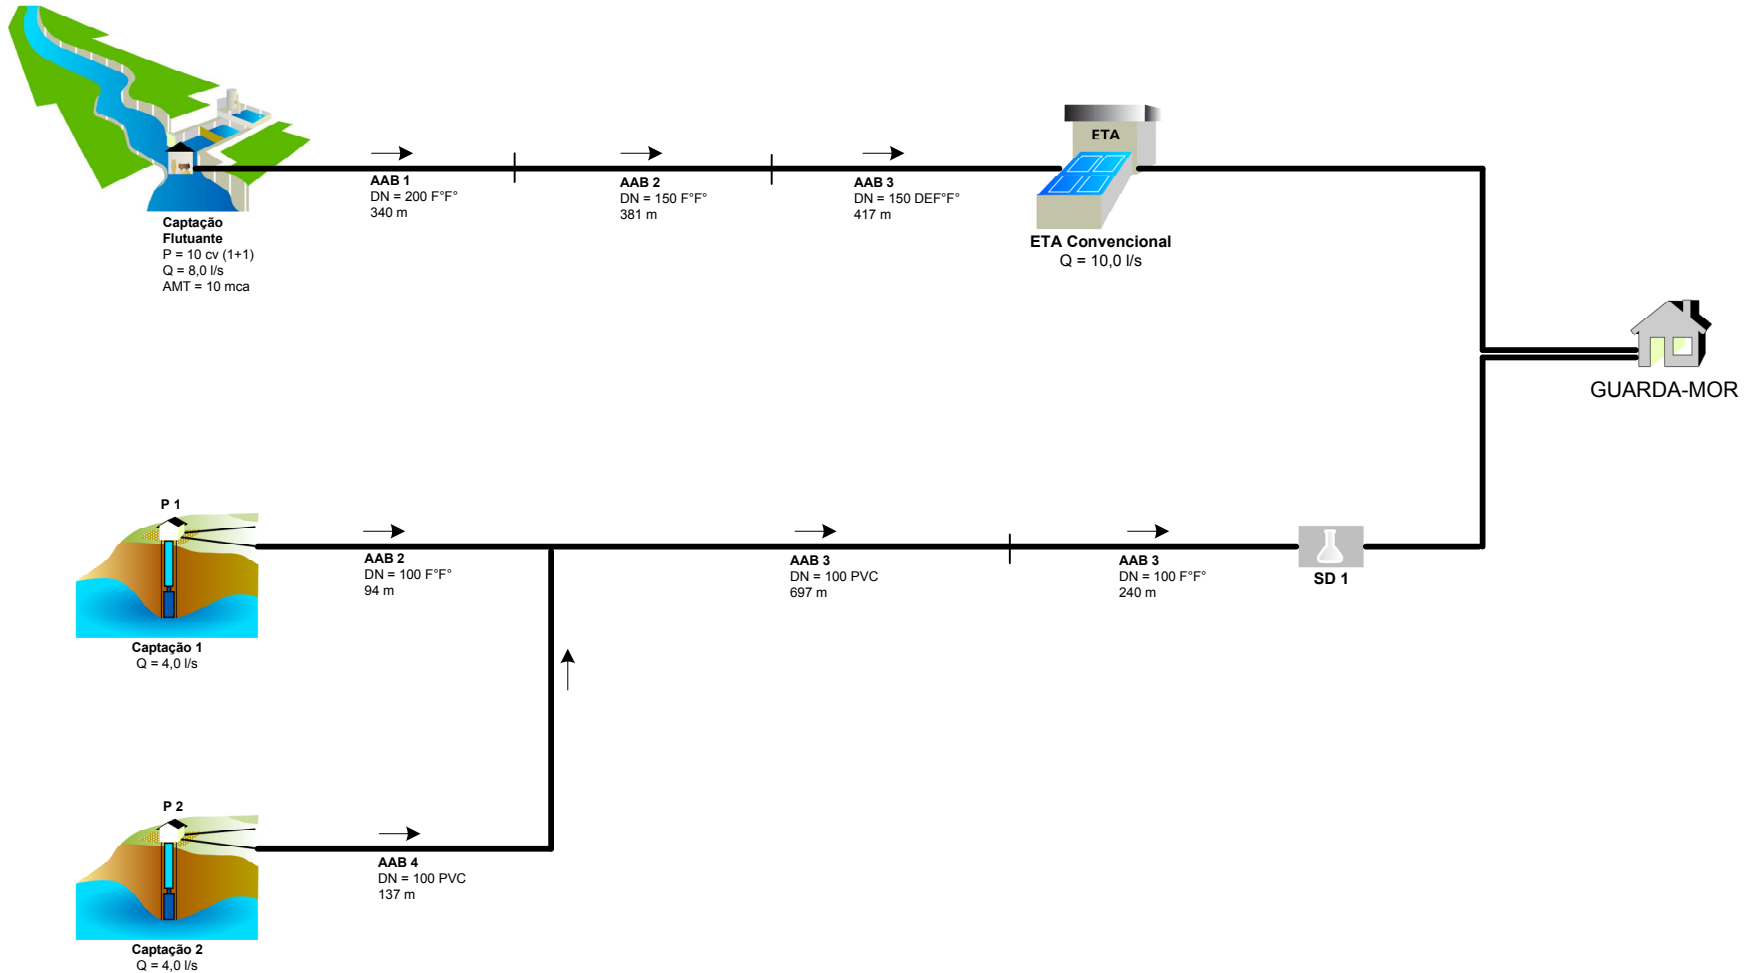

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO GUARDA-MOR			Nº
De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa		<b>SISTEMA ISOLADO GUARDA-MOR</b> Município: Guarda-Mor      Estado: MG      Data: 10/08/2010			Nº 0000
							Código Fonte <b>COPASA</b>