


Ribeirão Cambuí
Q_{95%} = 151,82 l/s

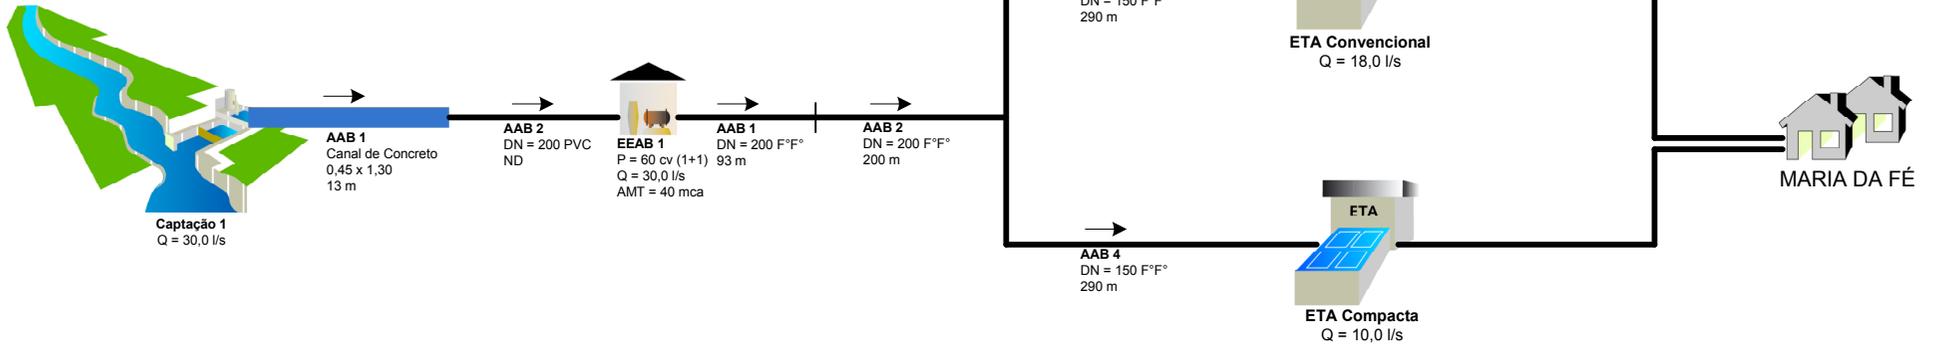

| POPULAÇÃO URBANA (hab) | SISTEMA PRODUTOR | TIPOS DE CAPTAÇÃO | SITUAÇÃO | SISTEMA ISOLADO MARIA DA FÉ | | | Nº |
|--|---|---|----------|---|--|--|---------------------------|
| De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000 | Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras | Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa | | SISTEMA ISOLADO MARIA DA FÉ Município: Maria da Fé Estado: MG Data: 22/05/2010 | | | Nº 0000 |
| | | | | | | | Código Fonte COPASA |