


Riacho Barauna

$Q_{95\%} = 6,30 \text{ l/s}$

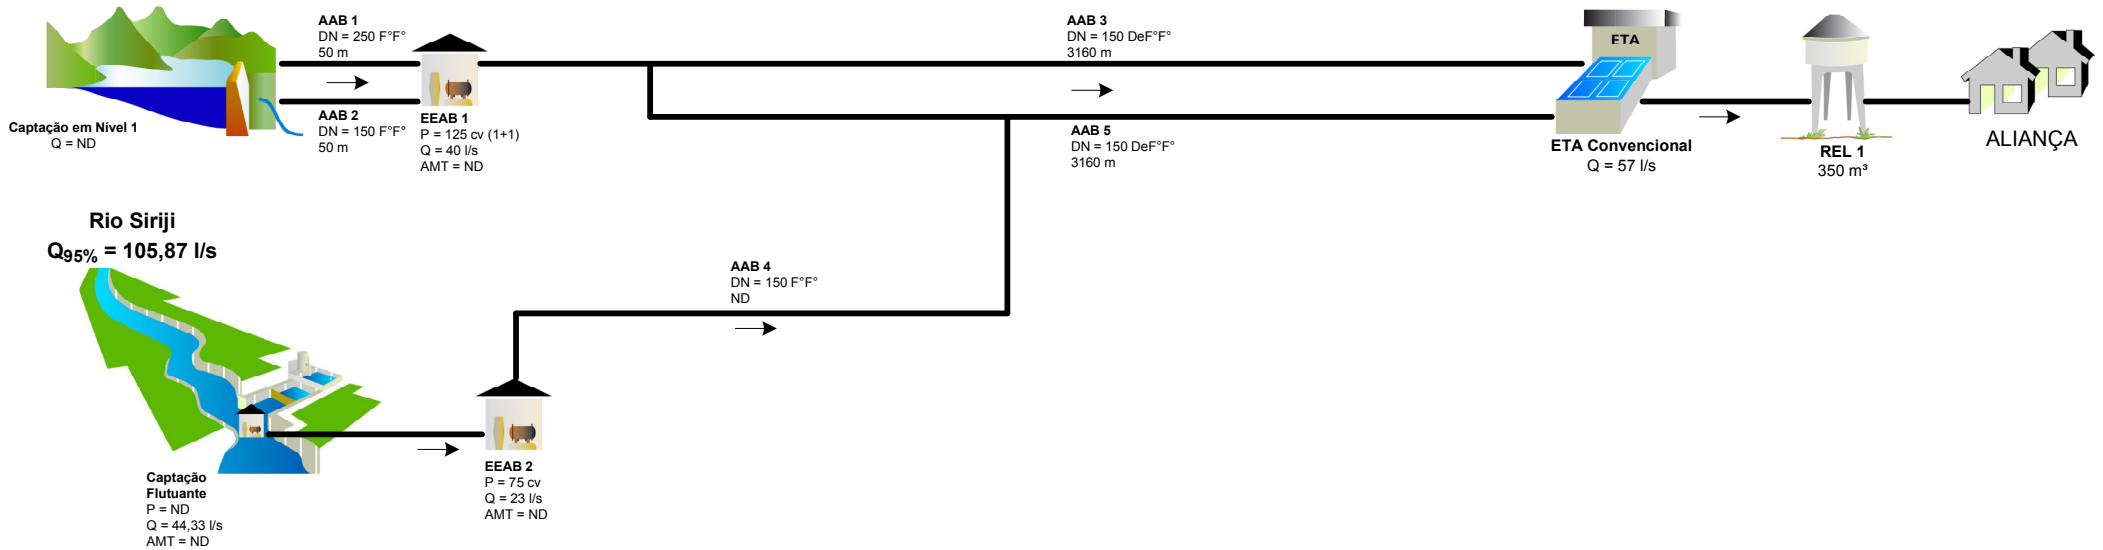

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO ALIANÇA	Nº 0000
<ul style="list-style-type: none"> Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras 	<ul style="list-style-type: none"> Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa 		<p>Município: ALIANÇA</p> <p>Estado: PERNAMBUCO</p> <p>Data: JUN/09</p> <p>consórcio: ENGECORPS (Corpo de Engenheiros Consultores Ltda.) e GEOAMBIENTE</p>	<p>Código</p> <p>Fonte: COMPESA</p>