


Córrego do Mantimento
Q_{95%} = 11,85 l/s

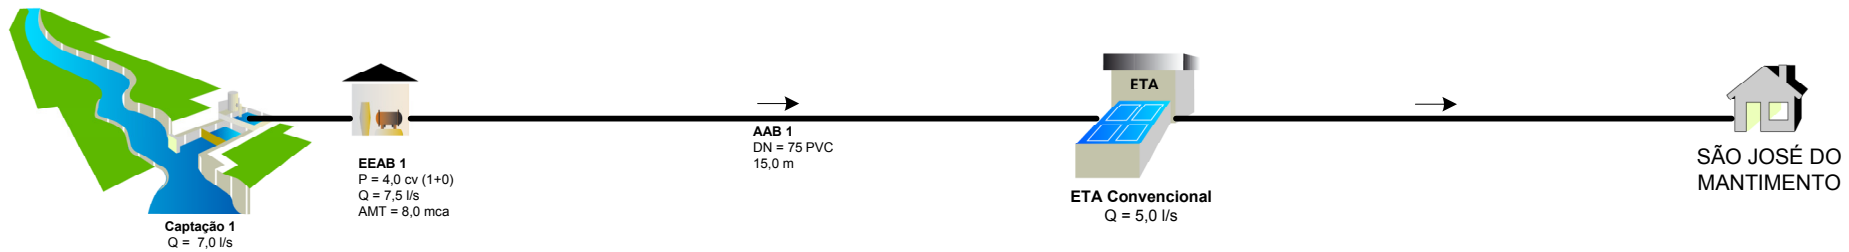

| POPULAÇÃO URBANA (hab) | SISTEMA PRODUTOR | TIPOS DE CAPTAÇÃO | SITUAÇÃO | SISTEMA ISOLADO SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO | | | Nº |
|--|---|--|----------|---|--|--|------|
| Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000 | Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras | Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa | | Município: São José do Mantimento Estado: MG Data: 19/05/2010 | | | 0000 |
| | | | | consórcio | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Fonte COPASA | | | |