


Isolado Andradina

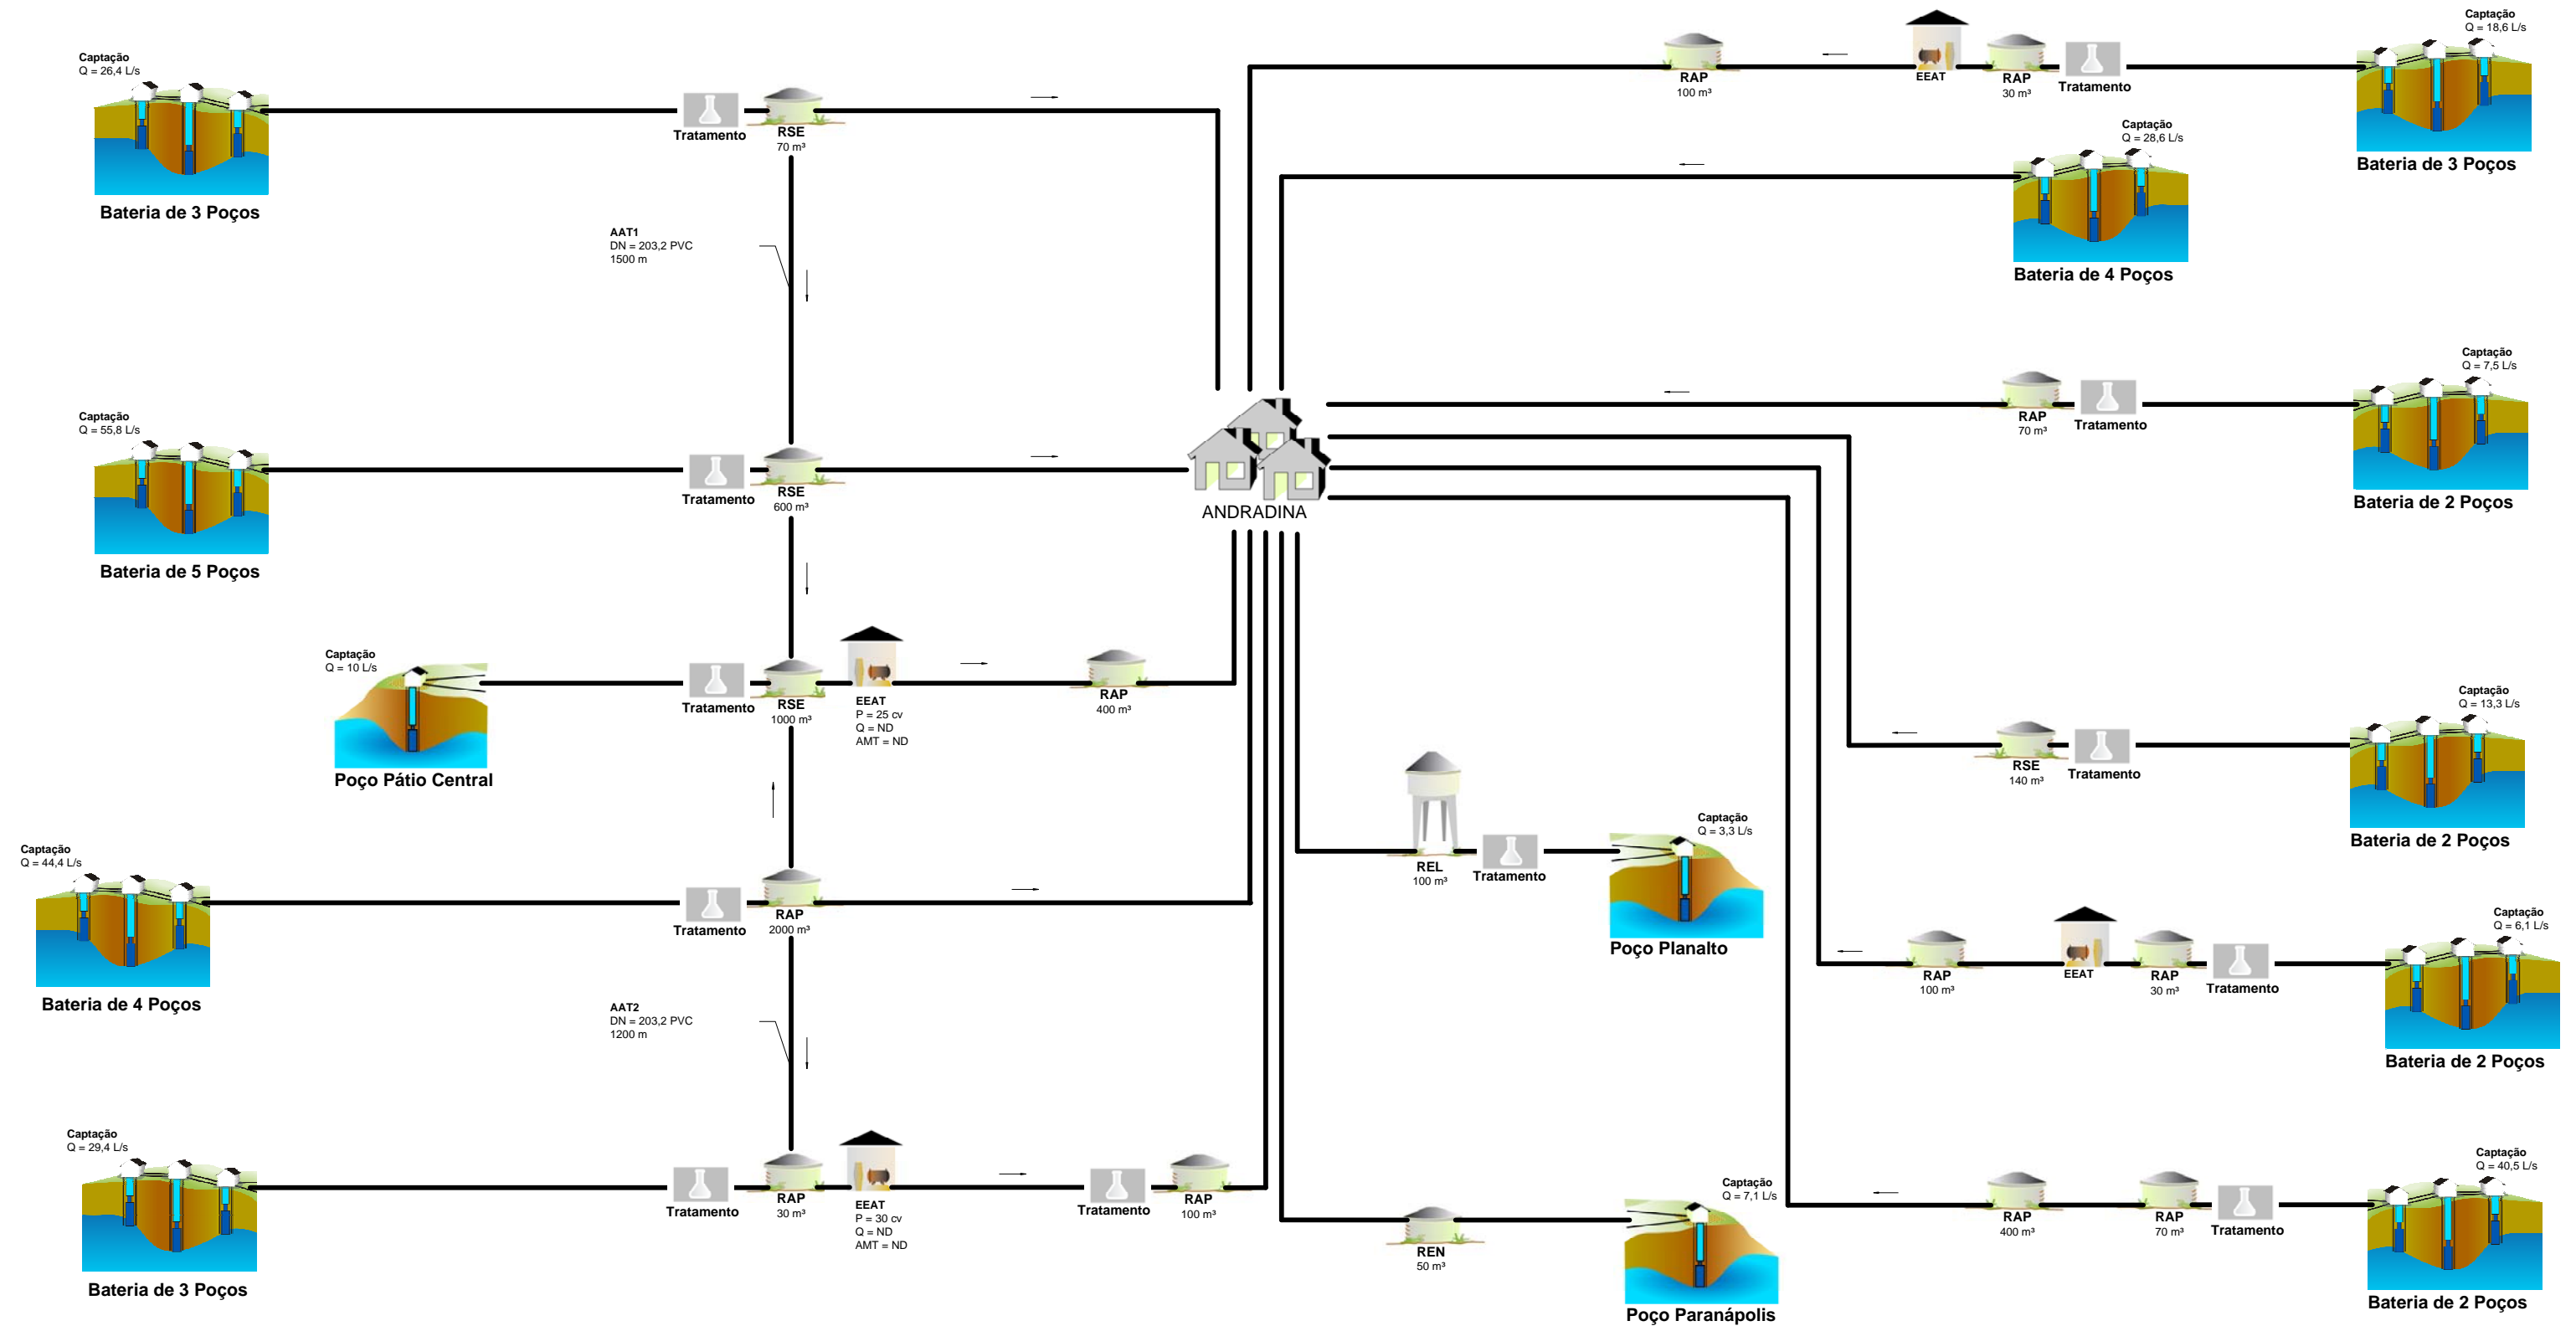

| POPULAÇÃO URBANA (hab)   | SISTEMA PRODUTOR   | TIPOS DE CAPTAÇÃO   | SITUAÇÃO | SISTEMA ISOLADO ANDRADINA |        |        | Nº 0000   |
|--|--|---|----------|---------------------------|--------|--------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000</li> <li>Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000</li> <li>De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adução</li> <li>Estação Elevatória</li> <li>Estação de Tratamento de Água</li> <li>Dessalinizador</li> <li>Tratamento</li> <li>Filtros</li> <li>Reservatório Apoiado</li> <li>Reservatório Elevado</li> <li>Existente</li> <li>Projetado</li> <li>Em Obras</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Captação Fio d'Água/ Tomada Direta</li> <li>Bateria de n poços</li> <li>Barragem/ Açude</li> <li>Chafariz</li> <li>Poço</li> <li>Carro-pipa</li> </ul> |          | Município                 | Estado | Data   | Código    |
|  |  |   |          | Andradina                 | SP     | Fev/10 |           |
|  |  |   |          |                           |        |        | Fonte DAE |