


Isolado Charqueada

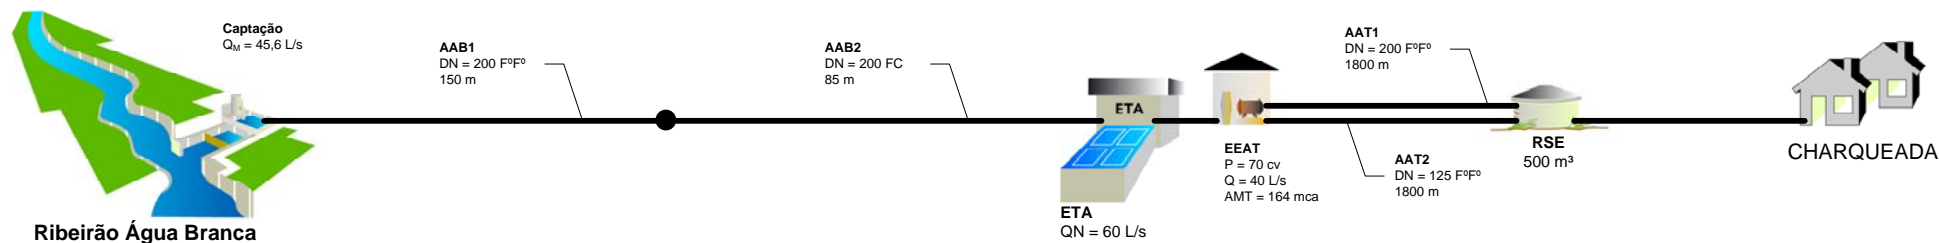

POPULAÇÃO URBANA (hab)		SISTEMA PRODUTOR		TIPOS DE CAPTAÇÃO		SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO CHARQUEADA		Nº 0000	
Até 5.000	De 50.000 a 250.000	Adutora	Tratamento	Captação Fio d'Água/Tomada Direta	Bateria de n poços	SÃO PAULO	Município: Charqueada	Estado: SP	Data: Mai/10	Código
De 5.000 a 50.000	Mais de 1.000.000	Estação Elevatória	Filtros	Barragem/ Açude	Chafariz				Fonte SABESP	
De 50.000 a 250.000		Estação de Tratamento de Água	Reservatório Apoiado	Poço	Carro-pipa					
		Dessalinizador	Reservatório Elevado							