Isolado Ipeúna 1

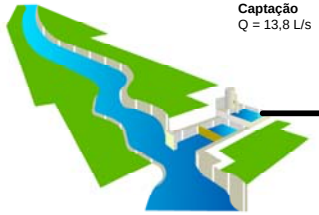

Captação
Q = 13,8 L/s

Córrego São João do Lageado



ETA
QN = 30,5 L/s

RAP
300 m³

EEAT
P= 30 cv
Q= ND
AMT= ND

IPEÚNA

Isolado Ipeúna 2

Captação
Q = 31,9 L/s



Bateria de 4 Poços

Desinfecção

Captação
Q = 4,2 L/s



Poço P3

Desinfecção

Captação
Q = 5 L/s



Poço P4

Desinfecção

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO
Bairro/Distrito/Povoado	Adutora	Captação Fio d'Água/ Tomada Direta	
Até 5.000	Estação Elevatória	Barragem/ Açude	
De 5.000 a 50.000	Estação de Tratamento de Água	Poço	
De 50.000 a 250.000	Dessalinizador	Bateria de n poços	
De 250.000 a 1.000.000	Tratamento	Chafariz	
Mais de 1.000.000	Filtros	Carro-pipa	
	Reservatório Apoiado		
	Reservatório Elevado		
	Existente		
	Projetado		
	Em Obras		

SISTEMA ISOLADO IPEÚNA 1 e 2			Nº 0000
Município: Ipeúna	Estado: SP	Data: Fev/10	Código
Consórcio ENGECORPS cobrape			Fonte DAE