


Isolado Lourdes

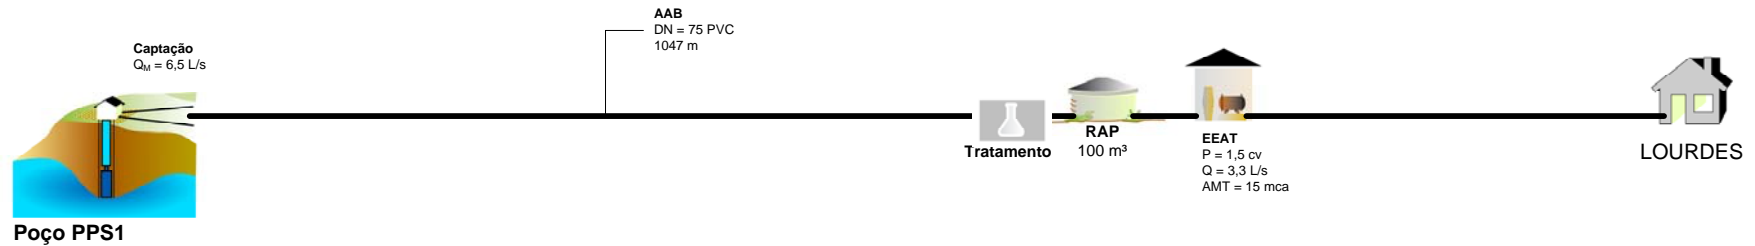

POPULAÇÃO URBANA (hab)		SISTEMA PRODUTOR		TIPOS DE CAPTAÇÃO		SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO LOURDES			Nº
Bairro/Distrito/Povoado	De 50.000 a 250.000	Adutora	Tratamento	Captação Fio d'Água/Tomada Direta	Poço		Município: Lourdes Estado: SP Data: Mai/10			0000
Até 5.000	De 250.000 a 1.000.000	Estação Elevatória	Filtros	Barragem/ Açude	Bateria de n poços		Código			
De 5.000 a 50.000	Mais de 1.000.000	Estação de Tratamento de Água	Reservatório Apoiado	Chafariz	Carro-pipa		Fonte			SABESP
		Dessalinizador	Reservatório Elevado	Existente						
			Projetado	Barragem/ Açude						
			Em Obras	Carro-pipa						